


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

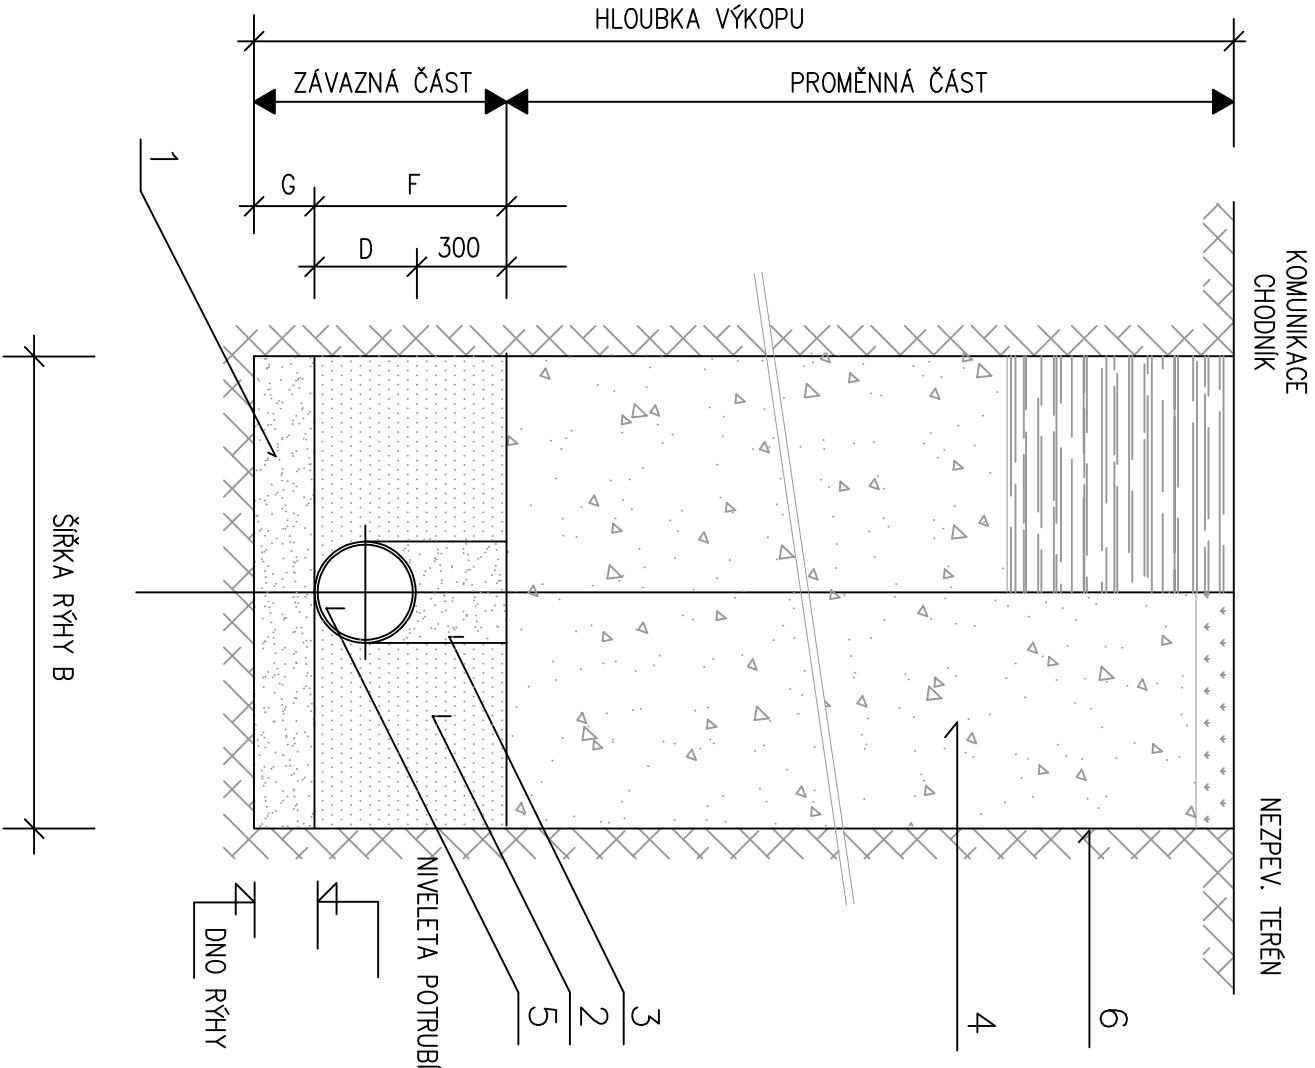

LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM, POPŘ. PÍŠČITOU
- 5 TROUBY PVC SN8
- 6 PAŽENÍ RÝHY

TABULKA ROZMĚRŮ

| PROFIL POTRUBÍ DN | ŠÍŘKA RÝHY DO HL. 4,0m B (mm) | | VÝŠKA OBSYPU F (mm) | VÝŠKA LOŽE G (mm) |
|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------|
| | | | | |
| DN100 | 600 | | 410 | 150 |
| DN300 | 600 | | 615 | 150 |

Tento dokument je důvěrným vlastnictvím společnosti IČERNOPOLNÍ s.r.o. Jeho využití je dáno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování ani předávání třetím osobám není dovoleno.

| | | |
|--|---|--|
| G.P: IČERNOPOLNÍ s.r.o. - architektonicko - stavební atelier Vořtova 8, 612 00 Brno Tel./fax: 541248372, 541248370; e-mail: icernopolni@icernopolni.cz | | H.P.: ING.VÁCLAV KŘEPELKA |
| Zodpovědný projektant : ING. MILUŠE HRAZDILKOVÁ | Vypracoval: MGR.TOMÁŠ MINAŘÍK | VAŠE LOGO A KONTAKTY |
| Spolupřítel: ING. MILUŠE HRAZDILKOVÁ | Kontroloval: xxxx | |
| Objednatel: Strojírny Prostějov, a.s., Kojetinská 3700/5, 79601 Prostějov | | |
| Název akce: | zak. číslo: 1014_JP | <div>Část: D.1.4.1. vodovod, kanalizace</div> <div>Formát: 3 XA4</div> <div>Datum: 11/2014</div> <div>Stupeň: DUR-DSP/DPS</div> <div>Měřítko: -</div> <div>Č.výkresu: 103</div> <div>Rev. 00</div> |
| <div>Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a.s. na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov</div> | | |
| Název výkresu : ULOŽENÍ POTRUBÍ | | |