


SCHEMA VĚTRÁNÍ STROJOVNY LAKOVÁNÍ

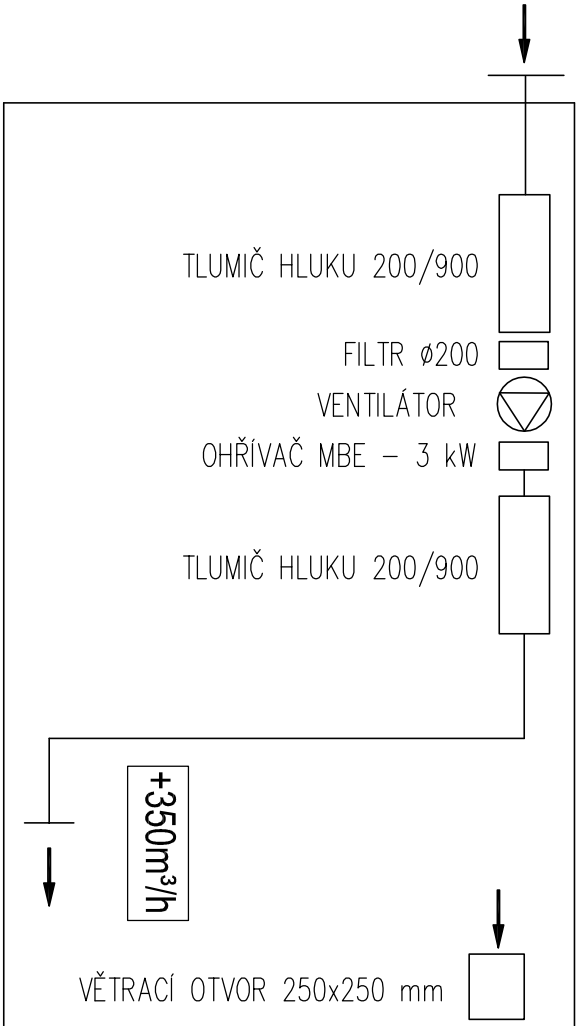

LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ č. 3

VĚTRÁNÍ STROJOVNY LAKOVNY

- 3.1 POTRUBNÍ VENTILÁTOR 350 m3/h
- 3.2 TLUMIČ HLUKU 200/900 DÉLKA 900 mm
- 3.3 FILTR VZDUCHU Ø200
- 3.4 EL. OHŘÍVAČ VZDUCHU 3 kW – Ø200
- 3.5 VÝFUKOVÝ KUS S KRYCÍ MŘÍŽKOU Ø200
- 3.6 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 200x200 mm
- 3.7 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 250x250 mm
- 3.8 KRYCÍ MŘÍŽKA 250x250 mm

INVESTOR: MONTIS s.r.o.		DATUM: 12/2015
MÍSTO STAVBY: HRADEC KRÁLOVÉ SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ		STUPEŇ PD: PPD
ZODP.PROJEKTANT: Ing. JAN DINGA	Ing. JAN DINGA	FORMÁT: A3
KONTROLOVAL: Ing. JAN DINGA		MĚŘÍTKO: 1:50
KRESLIL: Ing. PETR VANICKÝ		ČÁST: VZDUCHOTECHNIKA
AKCE:		OBSAH VÝKRESU: STROJOVNA LAKOVNY PŮDORYS
REKONSTRUKCE HALY 3		ČÍS.VÝKR.: D.6.05