





ŘEZ Y-Y'

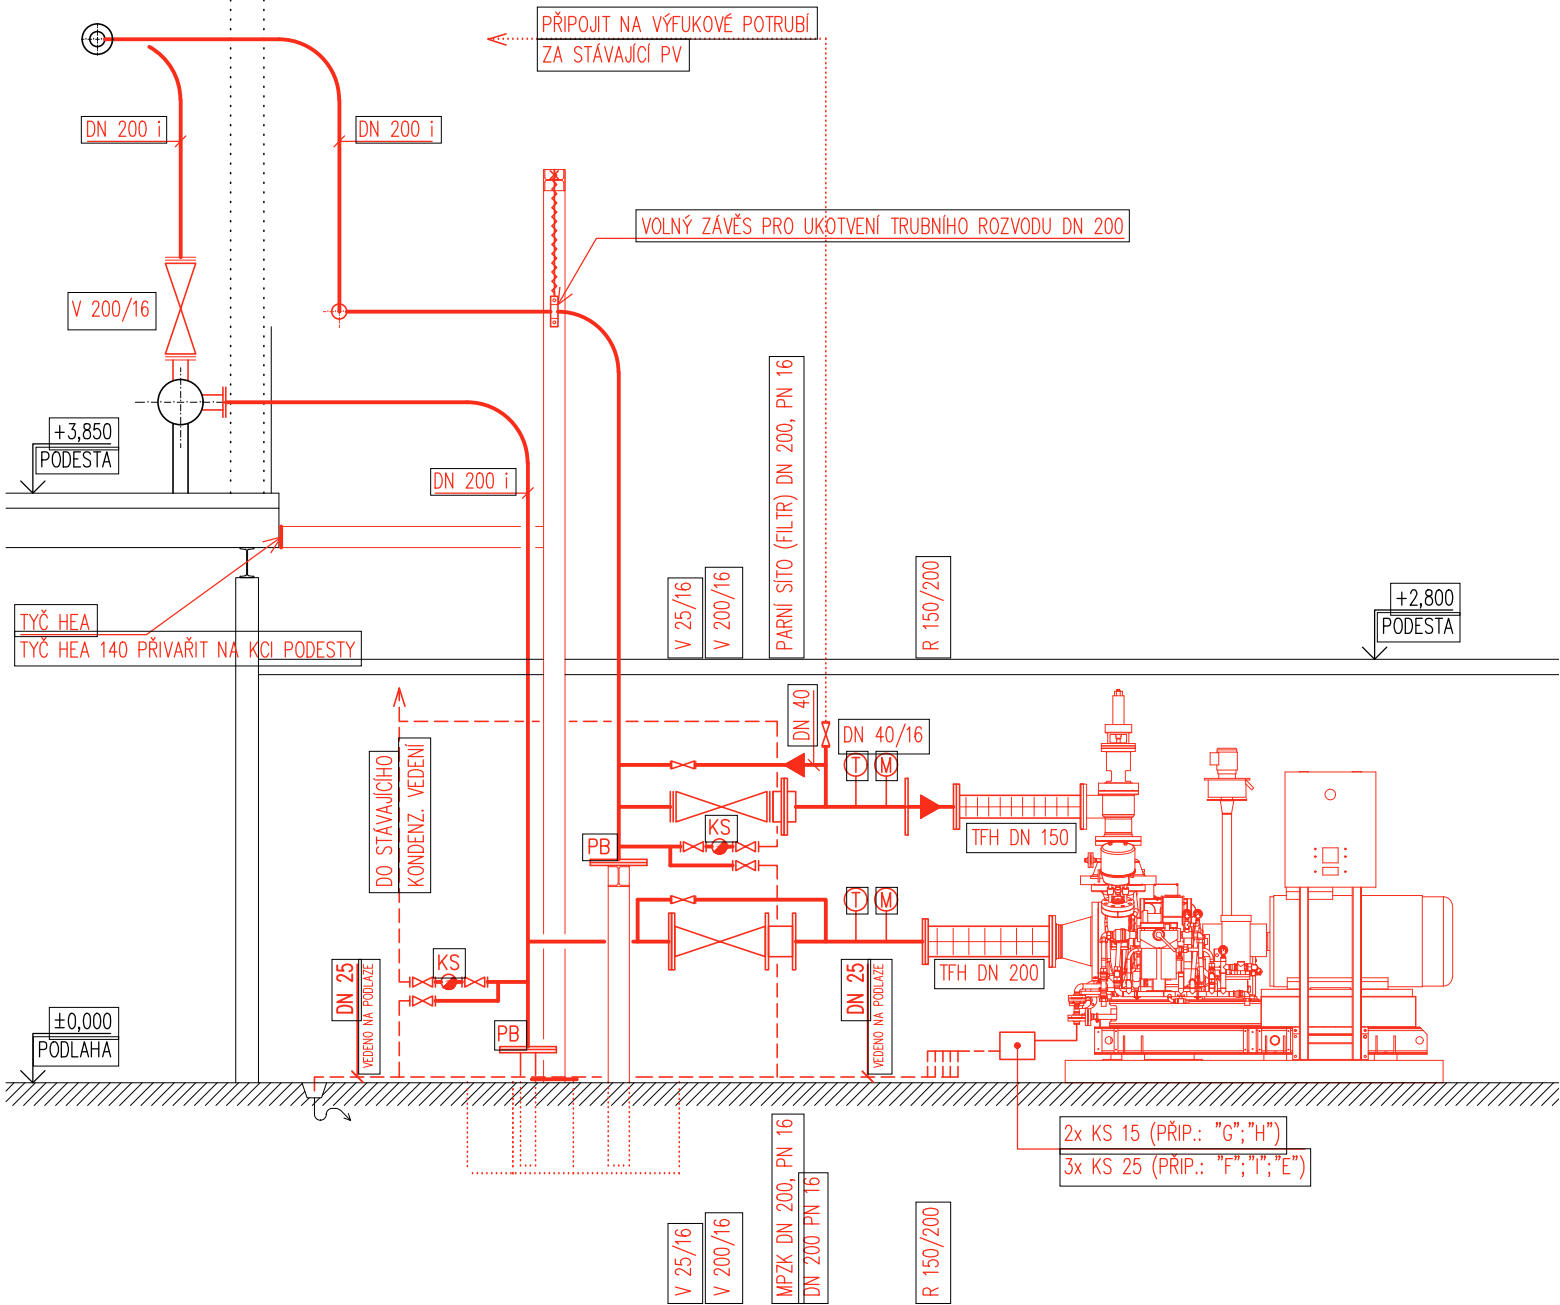

LEGENDA ZNAČEK

PB.... 2x ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 200
PŘIVAŘIT NA TYČ HEA 140 (l= 800 mm) ZABETONOVANOU
V BETONOVÉM ZÁKLADU ROZM. 800x800x600 mm

KS.... KONDENZAČNÍ SOUPRAVA:




TFH 200..... TLAKOVÁ FLEXIBILNÍ HADICE DN 200/16/40 – ATYP; l= 800 mm

TFH 150..... TLAKOVÁ FLEXIBILNÍ HADICE DN 150/16/40 – ATYP; l= 800 mm


MPZK..... MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ Klapka DN 200, PN 16

— NOVÝ STAV
— STÁVAJÍCÍ STAV

SCHÉMA KRYCÍHO PLECHU
PRO TRUBNÍ VEDENÍ NA PODLAZE



POZNÁMKA: KONDENZAČNÍ POTRUBÍ VEDENO NA PODLAZE
– BUDE KRYTO PO CELÉ DÉLCE PROFILOVANÝM
PLECHEM TL. 3,0 mm, R.Š. 450 mm, DL. 5,0 m
– OPATŘIT NÁTĚREM SE ŽLUTOČERNÝMI PRUHY

KONTROLOVAL	DRAHOMÍR BLAŽKE		Tc PROJEKT ERBENOVA 8, BRNO TEL.: 602 568 668	
VYPRACOVAL	DRAHOMÍR BLAŽKE			
KRESLIL	ING. MARTIN CHOLEVA			
INVESTOR	BIOFERM–líhovar Kolín, a.s., Havlíčkova 140, 280 02, Kolín IV		FORMÁT	02 A4
NÁZEV AKCE: ODPARKA – PŘIPOJENÍ TOČIVÉ REDUKCE NA STÁVAVAJÍCÍ PARNÍ SYSTÉM			DATUM	12/2015
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	02315.A
			SPECIALIZACE	D.1.4.1
			NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ Y–Y'	