


## LEGENDA ZNAČENÍ

- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Z HDPE 100 SDR 11 63x5,8 V OCHRANNÉ TRUBCE PE DN 150
- NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ Z HDPE 100 SDR 11 63x5,8 V OCHRANNÉ TRUBCE PE DN 150

## POZNÁMKY

- PŘESNÁ HLOUBKA A SPÁD VODOVODU BUDOU UPŘESNĚNY AŽ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO VĚŘEJNÉHO VODOVODU
- INVESTOR PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYVOLÁ JEDNÁNÍ S MAJITELI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVEDE JEJICH VYTČENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI VODOVODEM A ELEKTRÍNOU BUDE MIN. 400mm

## VODOMĚRNÁ SESTAVA

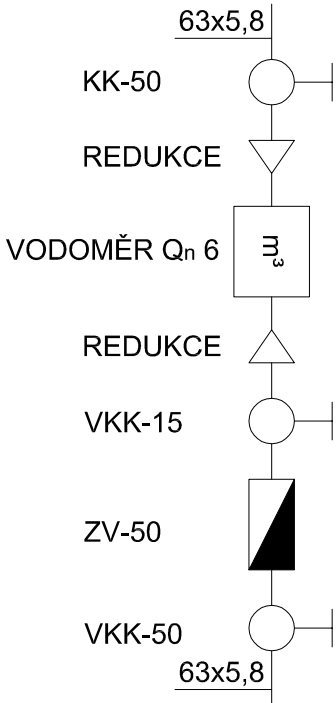

KK - KULOVÝ KOHOUT

VKK - VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

ZV - ZPĚTNÝ VENTIL

0,000=176,82 m. nm BpV

VEDOUcí PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
ING. STANISLAV BREJCHA	ING. PETR URUBEK	ING. ET ING. TOMAŠ NEDUCHAL
INVESTOR: OBEC VRANOVICE, ŠKOLNÍ 1, VRANOVICE, 691 25		
LOKALITA: VRANOVICE, U FLORIÁNKÁ 57		
STAVBA: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM U FLORIÁNKÁ 57		
VRANOVICE - 1. ETAPA PŘÍSTAVBA		
OBSAH: SO 04a PŘÍPOJKA KANALIZACE		
SO 04 b PŘÍPOJKA VODY		
OBSAH: PODÉLNÝ PROFIL VODOVODU		

prost		
BRNĚNSKÁ 3497		
695 01 HODONÍN		
DATUM	01/2017	ČÍSLO PARÉ
STUPĚN	PROVÁDĚNÍ STAVBY	
FORMÁT	2x44	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2016-056	
MĚŘÍTKO	1:50	
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
VODOVOD	4.	