

číslo výkresu	název výkresu
1.	Rozváděč RK
2.	Rozváděč RK


Poznámka
<p>El. soustava: 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN - C- S</p> <p>Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2, včetně změny Z1:</p> <p style="margin-left: 40px;">Automatickým odpojením od zdroje (jističi, pojistkami)</p> <p style="margin-left: 40px;">Ochranným pospojováním</p> <p style="margin-left: 40px;">Proudovými chrániči</p> <p>Vnější vlivy: Jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51, edice 3, přílohou A považovány za normální.</p>

P-E2-6587

VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Miroslav KOZUMPLÍK	Ing. Miroslav KOZUMPLÍK
STAVEBNÍK	Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	
LOKALITA:	Vranovice, U Floriánka č.57	
A K C E	Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE 1. etapa PŘÍSTAVBA	
D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		
ROZVÁDĚČ RK		

Projekční Znalecká Kancelář	
Miroslav Kozumplík	
Sumavská 31, 612 54 Brno	
Tel.: 549131520 / mobil 608666444	
E-mail: info@kozumplik.com	
DATUM	01/2017
ÚČEL	PD podle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
ZAKÁZKA ČÍSLO	0-1320-3
FORMÁT	3x A4
MĚŘÍTKO	1:100
PROFESE	POŘADOVÉ ČÍSLO
ELEKTRO	D.1.4.7.15

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
A	ROZVÁDĚČ RK																A	
B	ÚDAJE O ROZVÁDĚČI																B	
C	KRYTÍ - UZAVŘENÝ/OTEVŘENÝ STAV:		IP65														C	
	PROVEDENÍ:		PLASTOVÝ nástěnný															
	MATERIÁL:		PLAST															
D	DVEŘE:		PRŮHLEDNÉ, OTEVÍRÁNÍ VLEVO/VPRAVO														D	
	JMENOVITÉ HODNOTY POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ:		max. 63 A, 230/400 V a.c.															
E	ROZMĚRY:		VxŠxH: 310x436x148														E	
	HMOTNOST:		3,922 kg															
F	OBSLUHA:		LAIKY														F	
G	POZNÁMKA:		maximální ztrátový výkon přístrojů je méně než 29,6 W v rozvodnici ponechat prostorovou rezervu cca 30% (rozvodnice 24 modulů DIN)														G	
H																	H	
I																	I	
J																	J	
K																	K	
Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	Projektant							Název	List č.	
	b				Projektant	FA4 1	Zak.č.	0-1320-3	Koordinov							Rozváděč RK	1.	
					Datum	01/2017	Projekční Znalecká Kancelář Miroslav Kozumplík Šumavská 31, 612 54 Brno Tel.:549131520 / mobil: 606666444 E-mail: info@kozumplik.com											

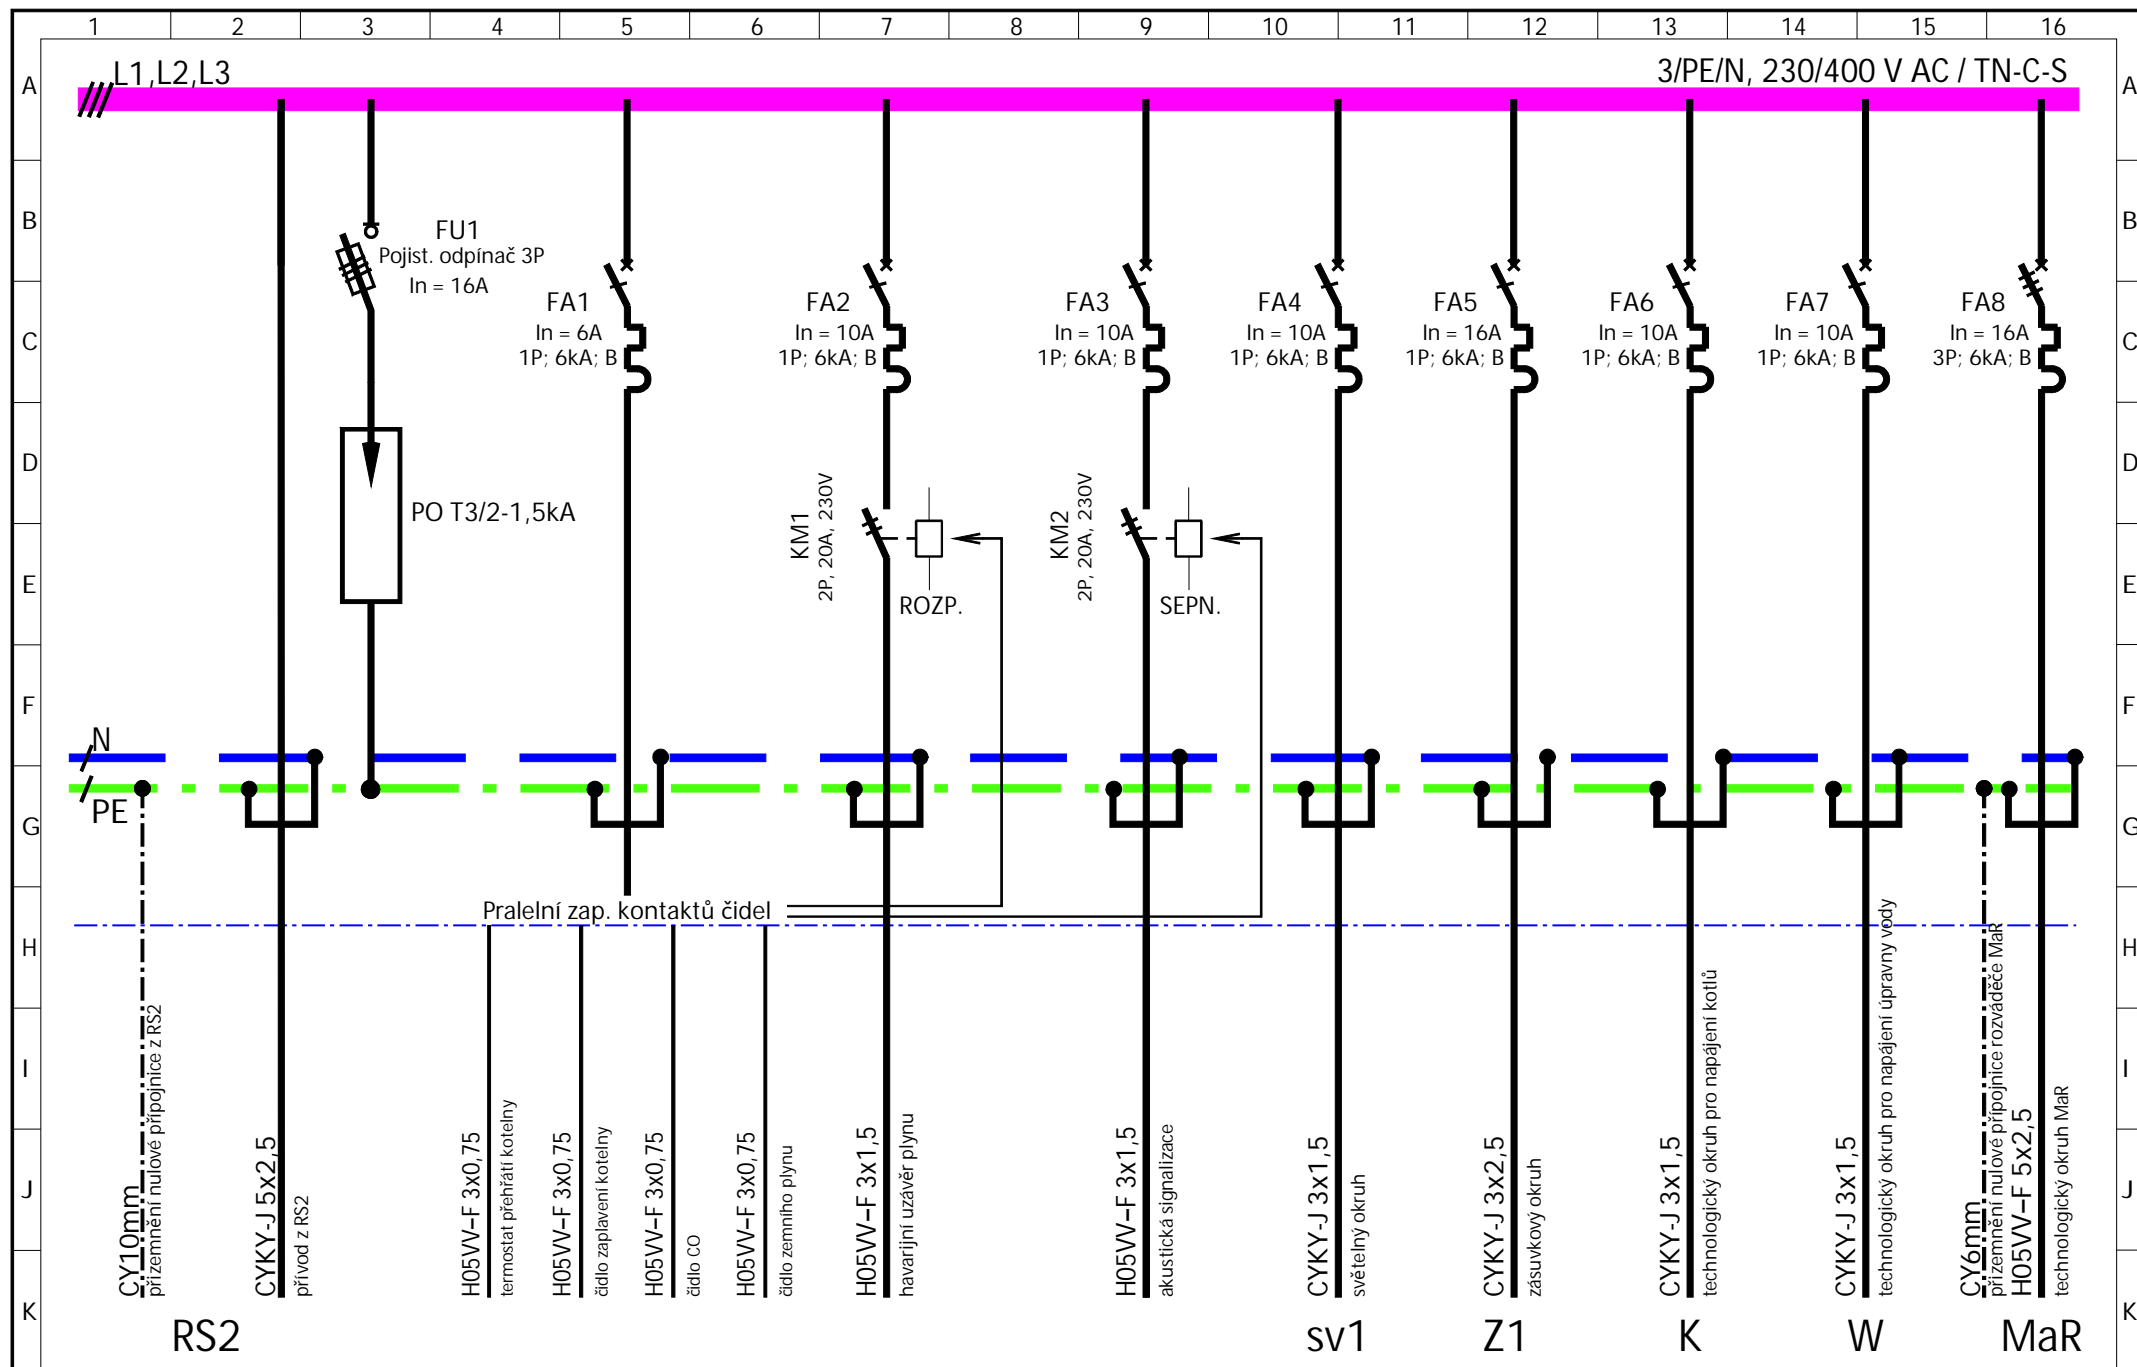

Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř. FA4 1	Stupeň DPS Zak.č. 0-1320-3	Projekt Znalecká kancelář Miroslav Kozumplík Sumavská 31, 612 54 Brno Tel.: 549131520 / mobil: 608666444 E-mail: info@kozumplik.com	Název Rozváděč RK	List č. 2.
	b				Koordinoval					
					Datum 01/2017					