


| POS. | TYP   |
|------|---|
| KK   | KILOVÝ KOPHUT ZAMTOVÝ                           |
| ZV   | ZERNÝ VENTIL ZAMTOVÝ                            |
| F    | FLTR ZAMTOVÝ                                    |
| VK   | VYPUSŤOČÍ KILOVÝ KOPHUT                         |
| KOV  | AUTOMATICKÝ OUVZDROVNÁČI                        |
| KV   | SERVISNÍ VENTIL SE ZÁSTĚNNÍ                     |
| ISV  | ROZKESNÝ SMĚROVÁČI VENTIL ESSE BADA WEGST       |
| BK   | UZÁVRAČNÍ MEZIPŘÍKLAPKA PN 6/10/16              |
| T    | TEPLOMĚR 0-120°C, DN5                           |
| M    | TLAKOMĚR 0-5 BAR, Ø 100, KOPHUT                 |
| MI   | TLAKOMĚR 10 BAR                                 |
| FP   | FLTR PŘÍRUBOVÝ INAR-BRA11.000, PN16             |
| FPE  | FLTR S AUTOMATICKÝM ZFĚTNÝM PŘEPRAKOVÁNÍM, Ø2"  |
| WV   | MECHANICKÝ REGULÁČNÍ VENTIL DN50, Ø MAX 15 MJ/H |
| PO   | PODOBENÍ ODEDOVACÍ BA DN 20                     |
| V    | VADOMĚR Ø 13, DN15                              |
| DWF  | DÁVKOVACÍ MŮBRKA PLASTOVÁ DN100                 |
| KKO  | KILOVÝ KOPHUT S VYPUSŤOVÁNÍM                    |

- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- VZDUCHOTECHNIKA
- TECHNOLOGIE BAZÉNU
- ÚT- NOVÁ BUDOVA
- ÚT- STARÁ BUDOVA
- PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

| POS. | POPIS ZAŘÍZENÍ  |
|------|---|
| 1    | PLATOVÝ KONDEZÁČNÍ KOTEL ZÁVĚSNÝ, Ø=9-94,5 kW                 |
| 2    | SESTAVA S TĚMOTERMOSTICKÝM ROZDĚLOVÁNÍM PRO DVA KOTLE         |
| 3    | KONDEZÁČNÍ TĚLA (70/55°C), MŮBL M                             |
| 4    | ZÁSPRÁVČOVÝ OPRÁVČ VODY V-400 L, VĚTNĚ NABÍJECÍ SYSTÉM        |
| 5    | TĚLA VODY O VÝKONU MAX 82 kW                                  |
| 6    | TLAKOVÁ EXPAZNÍ MŮBRKA PRO TĚLY SYSTÉMU - V-200 LITRŮ, 6 BAR  |
| 7    | TLAKOVÁ EXPAZNÍ MŮBRKA PRO ÚSTROJNÍ VODU - V-25 LITRŮ, 10 BAR |
| 8    | ZÁVĚSNÝ KOTEL PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A DOPŘÍKOVÁNÍ DO ÚT     |
| 9    | 2-PALIVOVÝ KOTEL PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A DOPŘÍKOVÁNÍ DO ÚT  |

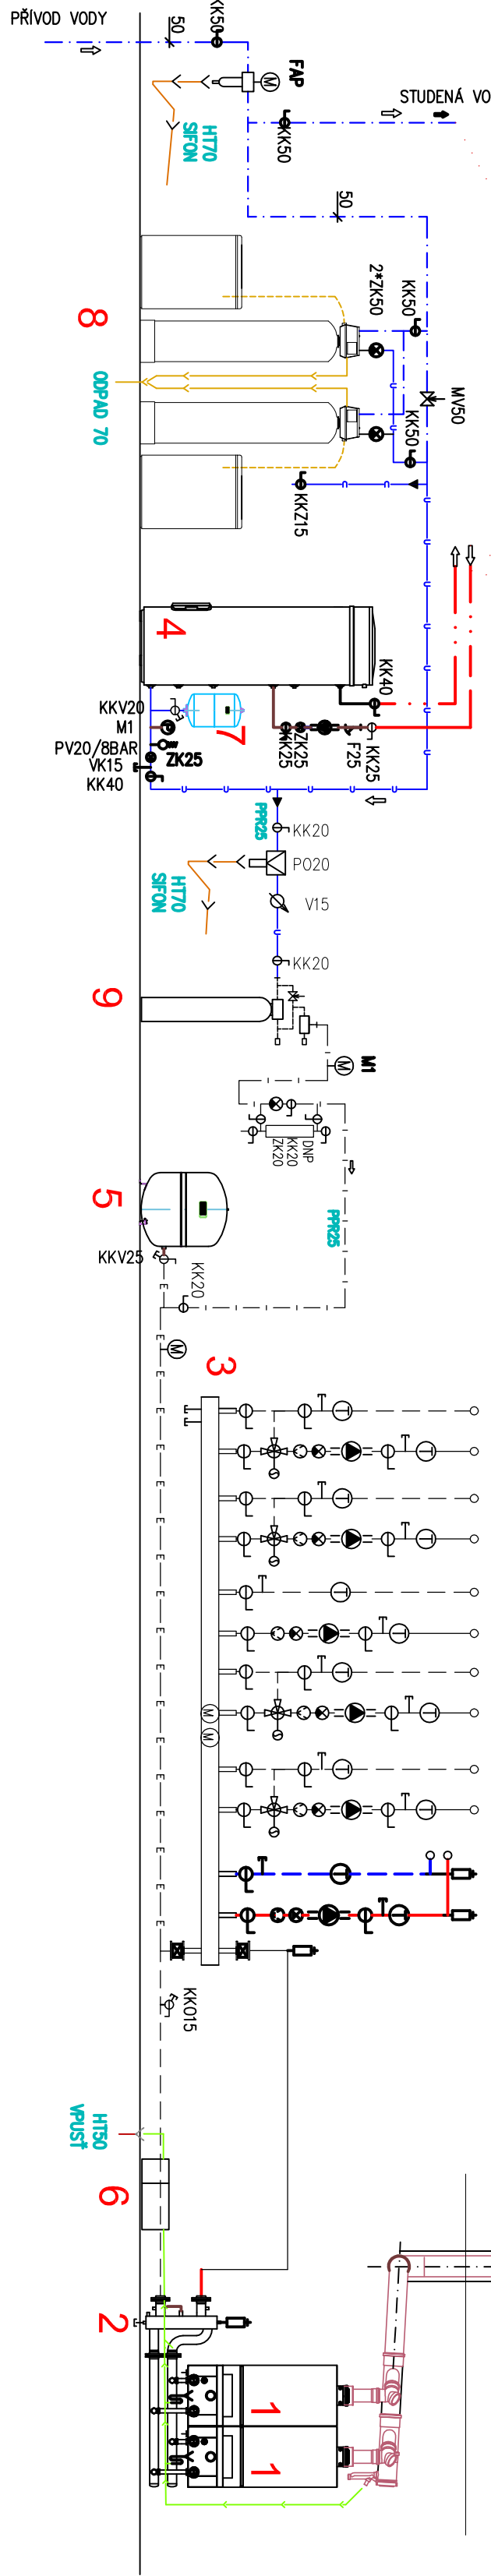

VEDOUcí PROJEKT

Ing. Stanislav BŘEDKA

AUTORIZACE

Ing. Miroslav Bředka

VYPRACOVÁNÍ

Štátní Město

STAVEBNÍK

Obec Vranovice, Štátní 1, Vranovice, 691 25

LOKALITA

Vranovice, Štátní 1, Vranovice, 691 25

Vzdělávací centrum U Floriánka 57  
VRANOVICE  
1. etapa PŘÍSTAVBA

PROJEKT

HOODNIN s.r.o.  
Břenská 3497  
695 01 HOODNIN

STUPĚŇ

PP PRO PS

FORMÁT

B44

ZAKÁZKA ČÍSLO

PROST 2015-056

VERZE

1.30

PROJEKT

ČÍSLO VÝKRESU

TPS

Z1-05

D 14.

- Teplá voda
- Studená voda
- Ohřívání vody
- Voda ze směšovače