

číslo výkresu	název výkresu
1.	Rozváděč RS2.2
2.	Rozváděč RS2.2
3.	Rozváděč RS2.2
4.	Rozváděč RS2.2
5.	Rozváděč RS2.2
6.	Rozváděč RS2.2
7.	Rozváděč RS2.2


Poznámka
<p>El. soustava: 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN - C - S</p> <p>Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2, včetně změny Z1: Automatickým odpojením od zdroje (jističi, pojistkami) Ochranným pospojováním Proudovými chrániči</p> <p>Vnější vlivy: Jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51, edice 3, přílohou A považovány za normální.</p>

P-E2-6584

VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Miroslav KOZUMPLÍK	Ing. Miroslav KOZUMPLÍK
STAVEBNÍK	Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	
LOKALITA:	Vranovice, U Floriánka č.57	
A K C E	Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE 1. etapa PŘÍSTAVBA	
D.1.4 - Technika prostředí staveb		
D.1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		
ROZVÁDĚČ RS2.2		


Projekční Znalecká Kancelář Miroslav Kozumplík Sumavská 31, 612 54 Brno Tel.: 549131520 / mobil 608666444 E-mail: info@kozumplik.com	
DATUM	01/2017
ÚČEL	PD podle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
ZAKÁZKA ČÍSLO	0-1320-3
FORMÁT	8x A4
MĚŘÍTKO	1:100
PROFESE	POŘADOVÉ ČÍSLO
ELEKTRO	D.1.4.7.12

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	ROZVÁDĚČ RS2.2															A	
B	ÚDAJE O ROZVÁDĚČI															B	
C	KRYTÍ - UZAVŘENÝ/OTEVŘENÝ STAV:		IP30/20C													C	
D	PROVEDENÍ:		OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ													D	
	MATERIÁL:		OCEL-PLECH														
	DVEŘE:		NEPRŮHLEDNÉ, OTEVÍRÁNÍ VLEVO/VPRAVO														
	JMENOVITÉ HODNOTY POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ: max. 125 A, 230/400 V a.c.																
E	ROZMĚRY:		VxŠxH: 755x542x155													E	
F	HMOTNOST:		25,482 kg													F	
G	OBSLUHA:		LAIKY													G	
H	POZNÁMKA:		maximální ztrátový výkon přístrojů je méně než 92 W													H	
I			v rozvodnici ponechat prostorovou rezervu cca 30% (rozvodnice 96 modulů DIN)													I	
J																J	
K																K	
Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	Projektant							Název	List č.
	b				Koordinoval	FA4 1	Zak.č.	0-1320-3	Datum 01/2017							Rozváděč RS2.2	1.
									Projektant								
									Koordinoval								
									Datum 01/2017								
									Miroslav Kozumplik								
									Sumavská 31, 612 54 Brno								
									Tel.:549131520 / mobil: 606666444								
									E-mail: info@kozumplik.com								

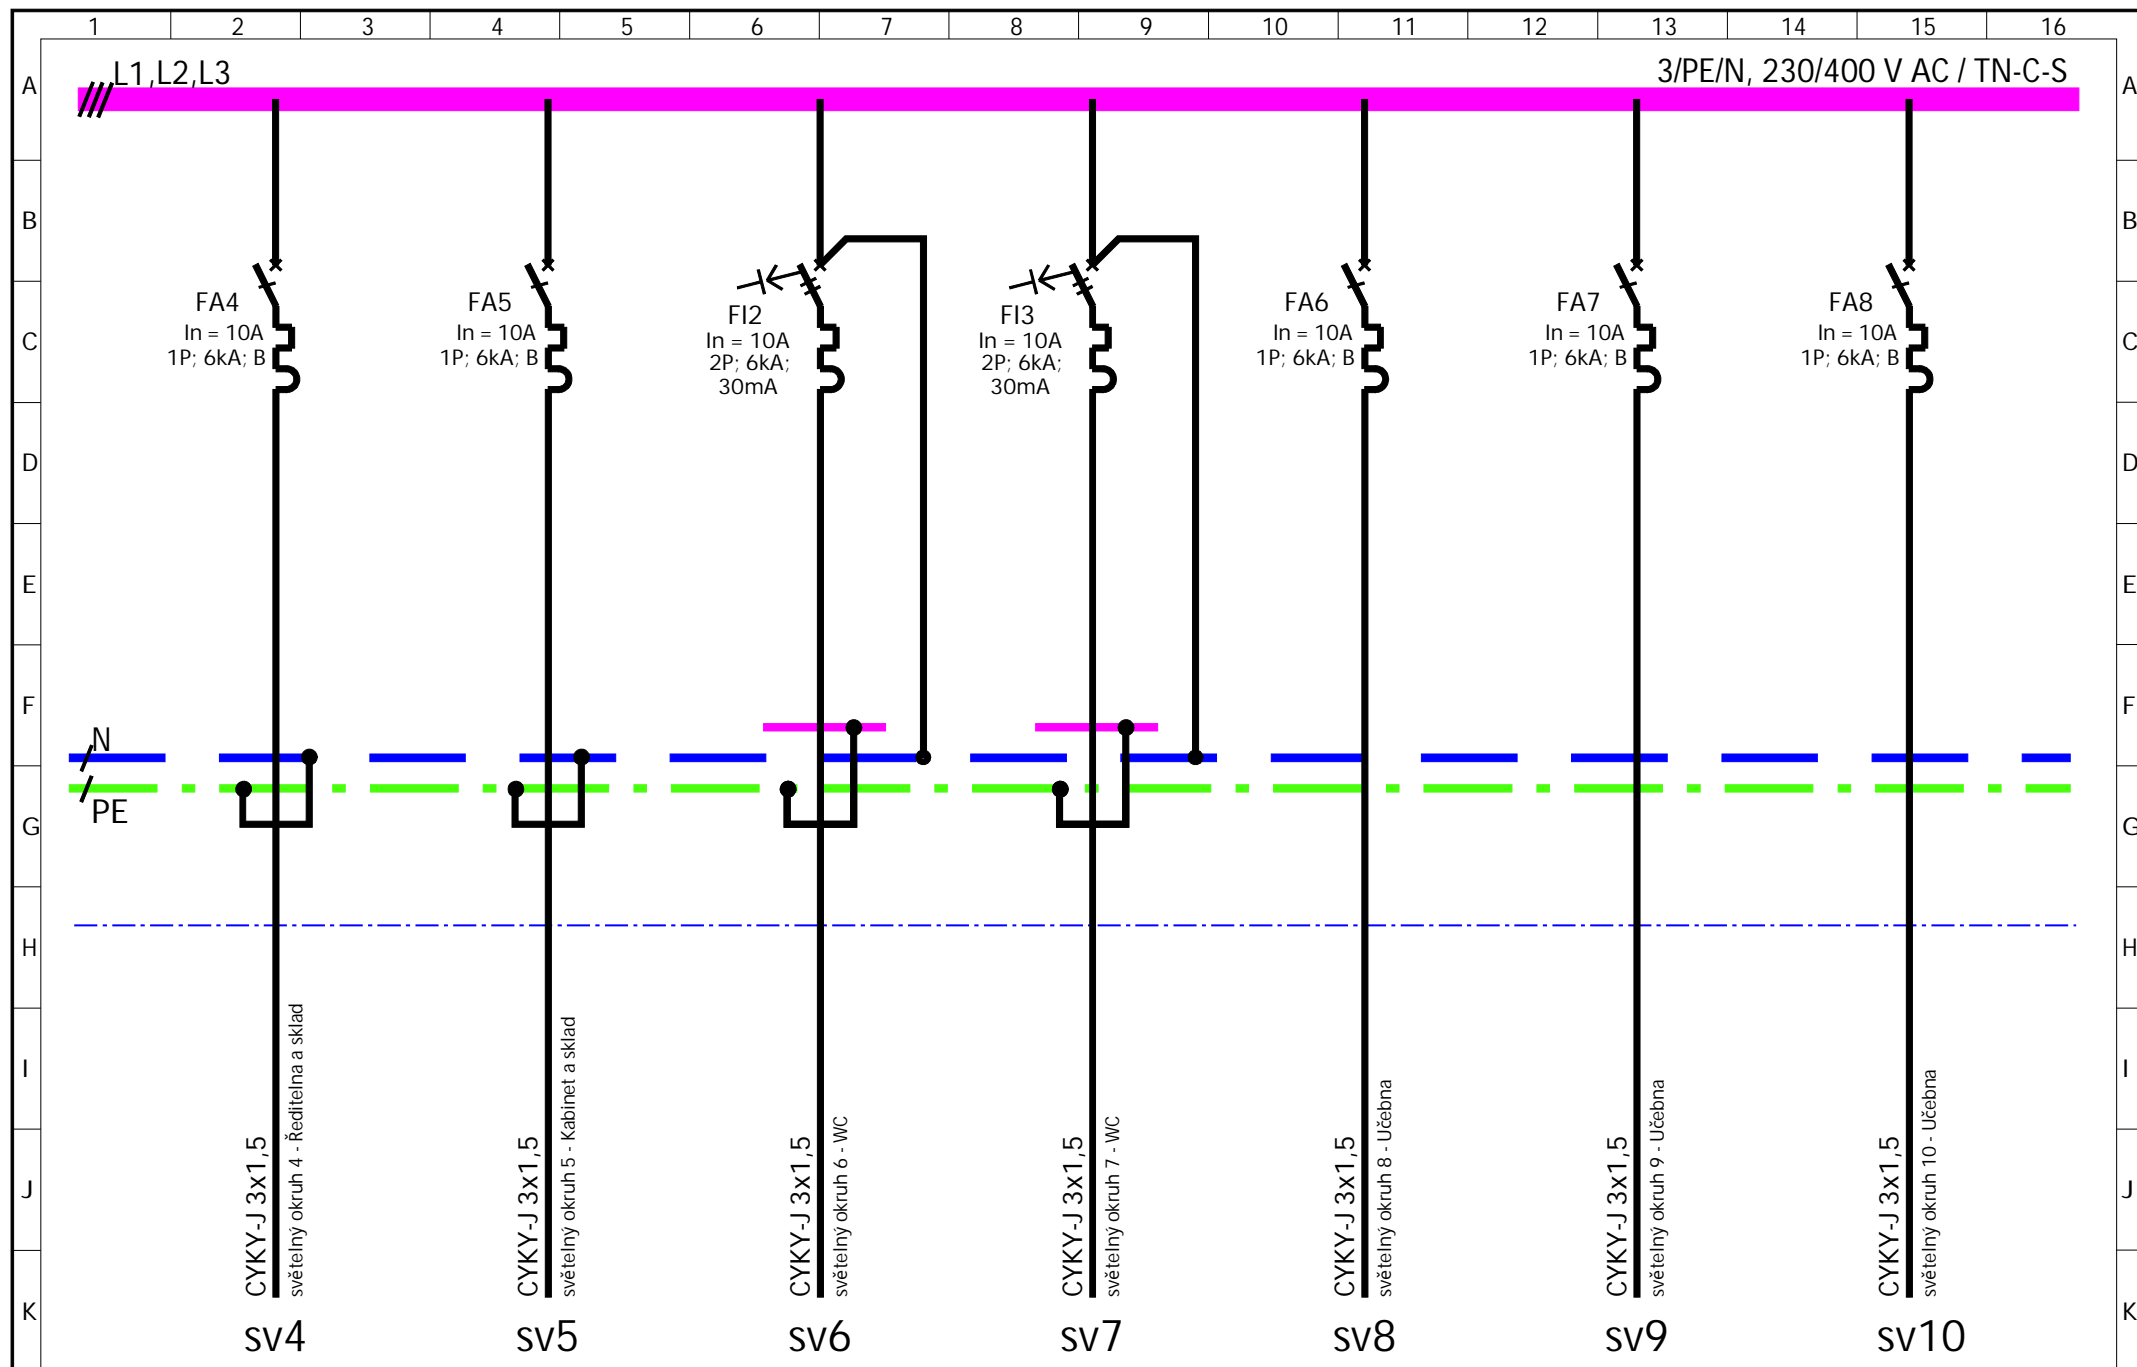


Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	Název	List č.
	b				Projektant					
					Koordinoval	FA4 1			Rozváděč RS2.2	3.
					Datum	01/2017				

Projektční kancelář
Miroslav Kozumplik
 Sumavská 31, 612 54 Brno
 Tel.: 549131520 / mobil: 608666444
 E-mail: info@kozumplik.com

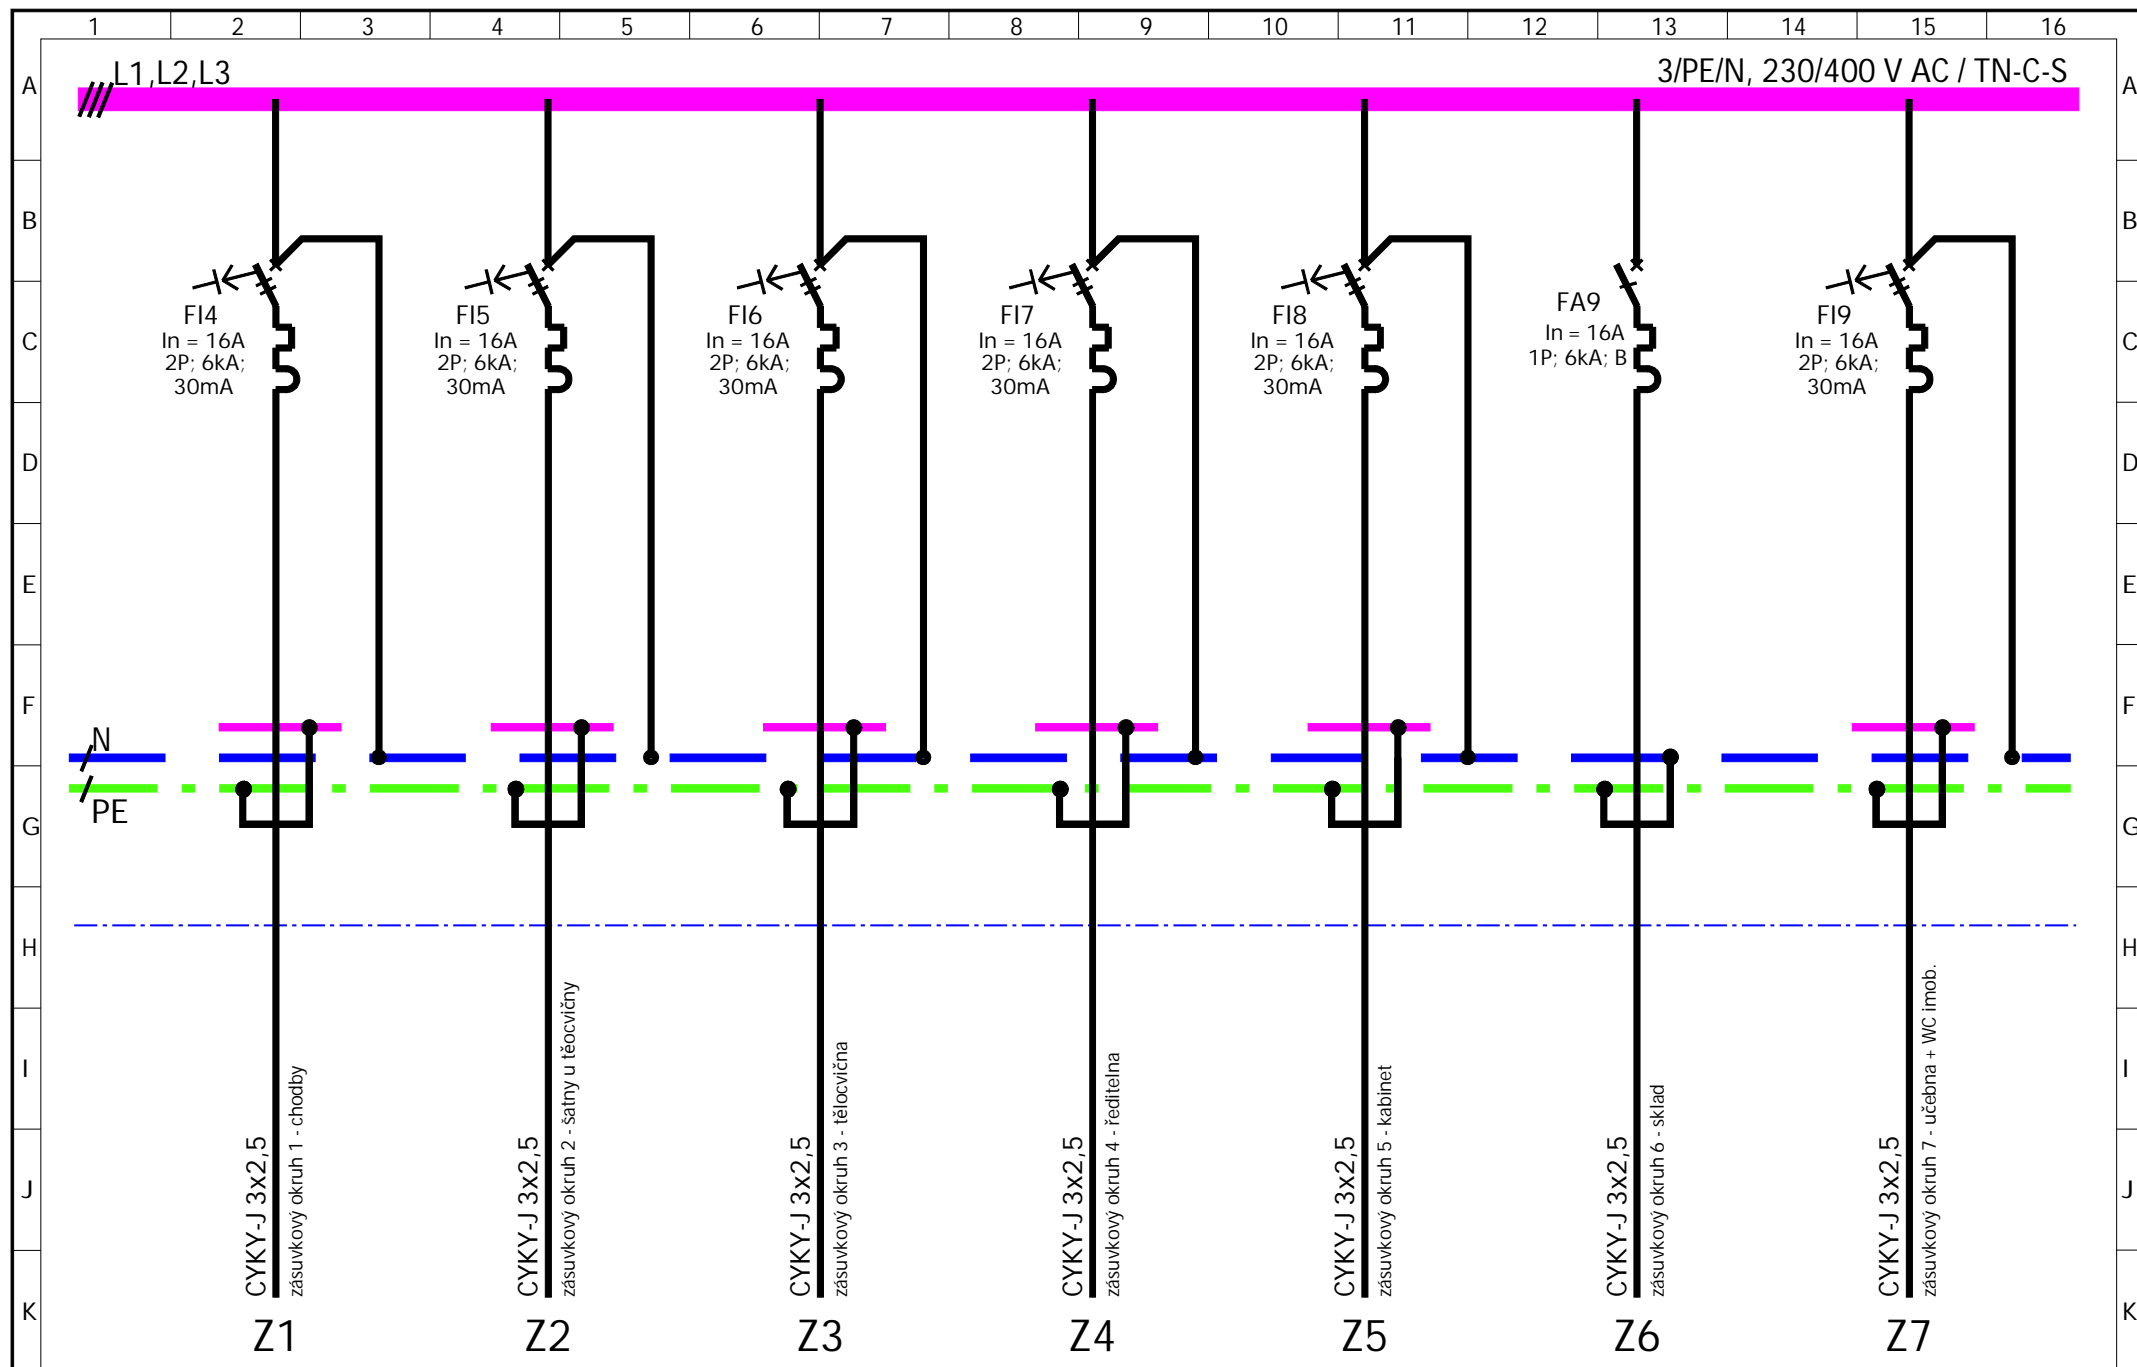


Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	Název	List č.
	b				Projektant					
					Koordinoval	FA4 1			Rozváděč RS2.2	4.
					Datum	01/2017				


Projektční kancelář
Miroslav Kozumplík
 Sumavská 31, 612 54 Brno
 Tel.: 549131520 / mobil: 60866444
 E-mail: info@kozumplik.com

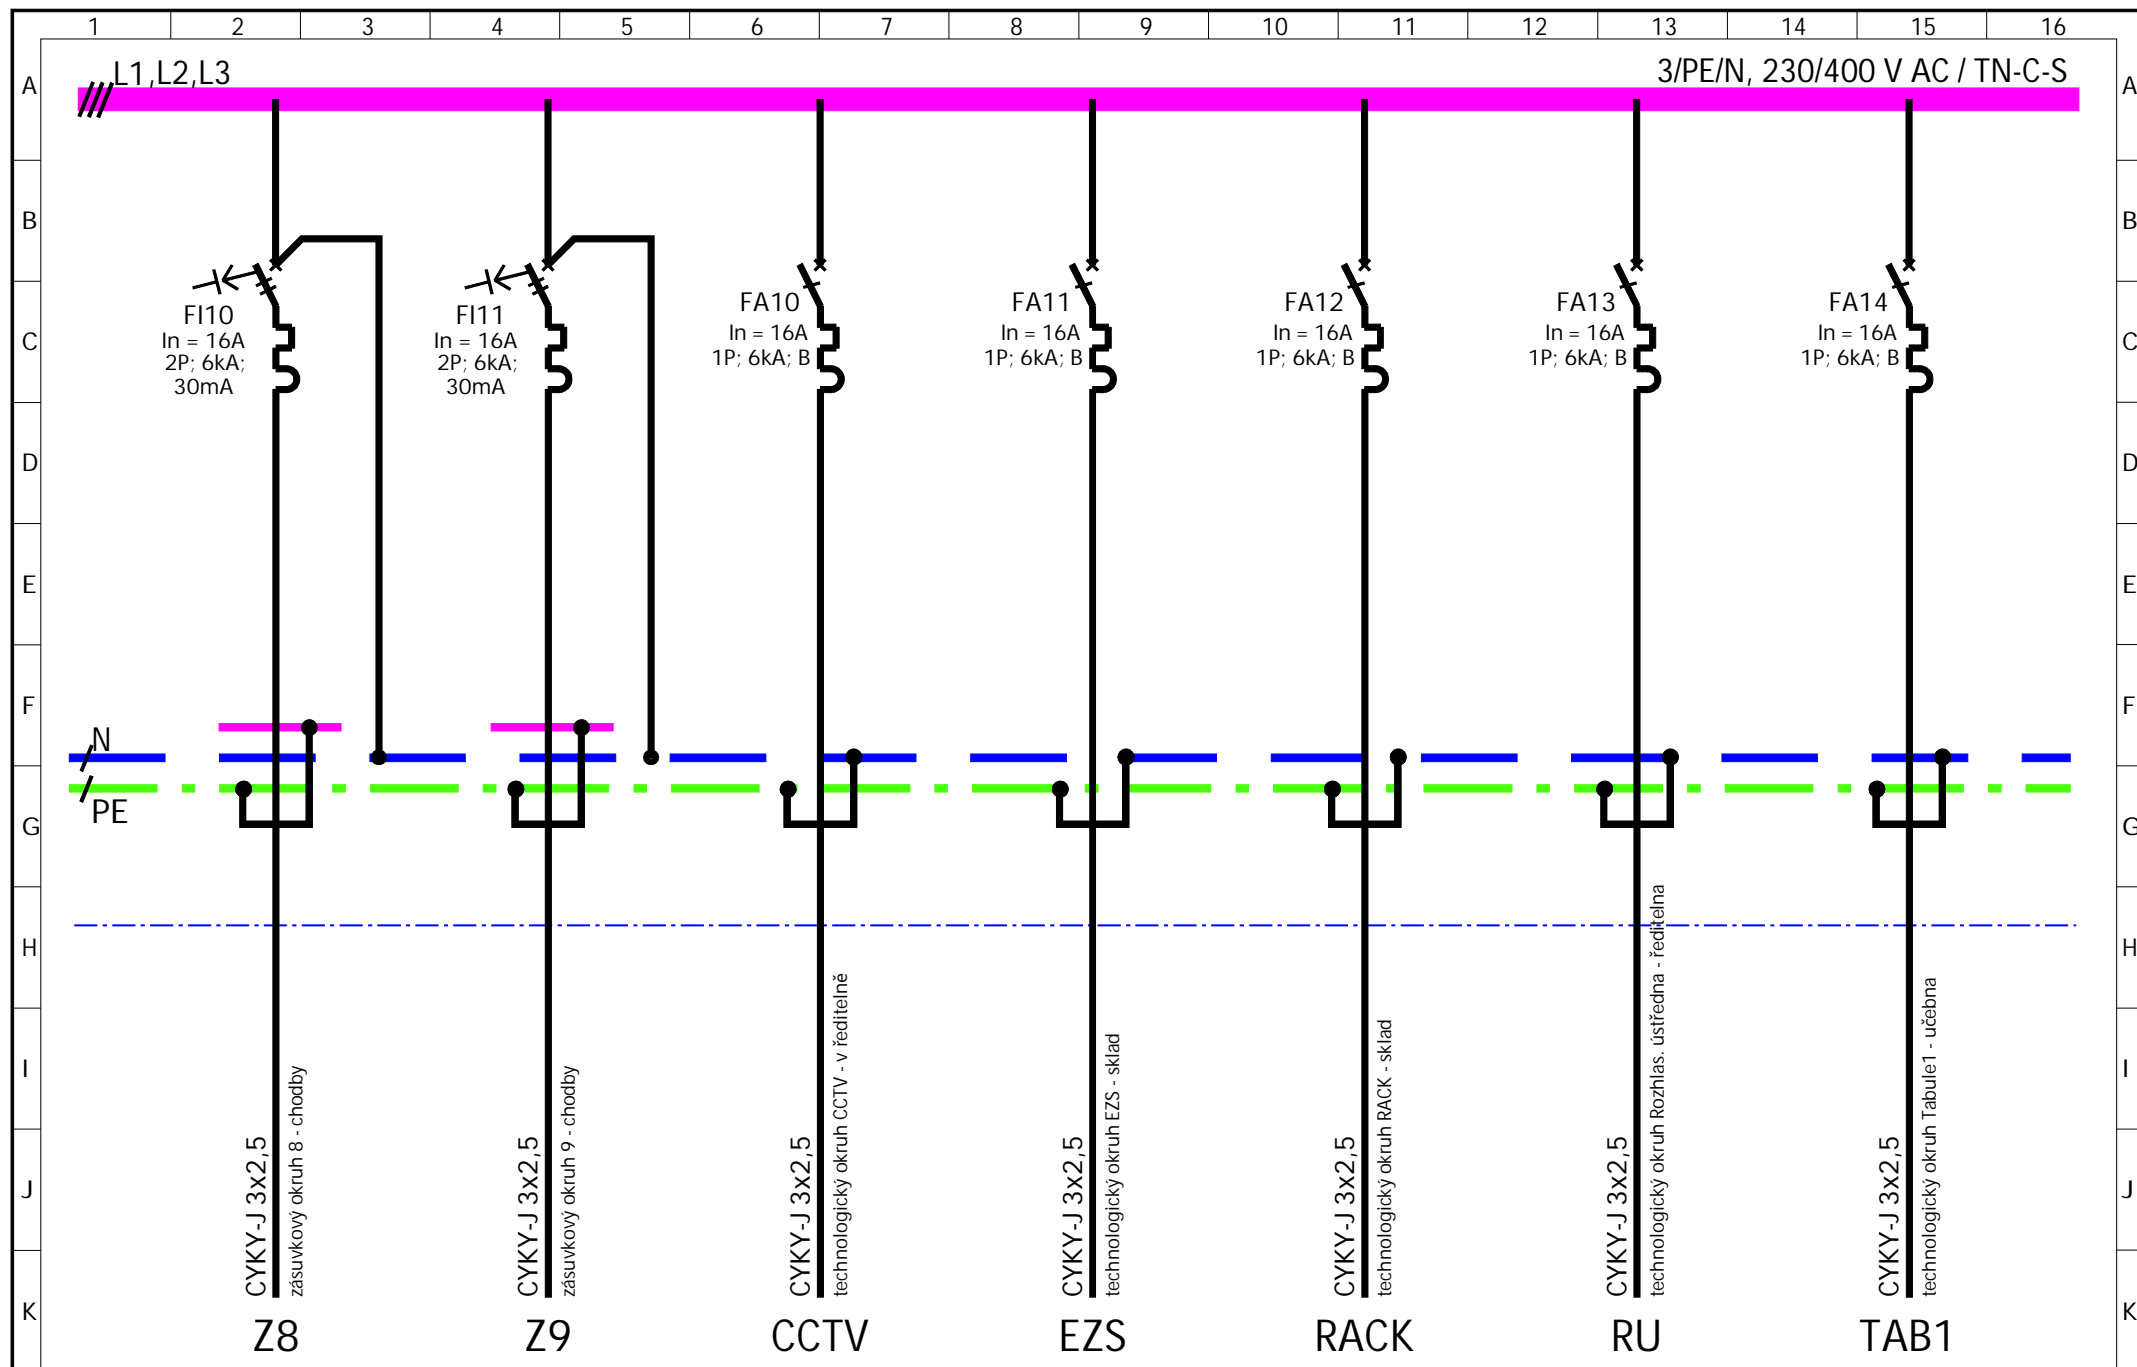

Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	Název	List č.
	b				Projektant					
					Koordinoval	FA4 1			Rozváděč RS2.2	5.
					Datum	01/2017				

Projektční Kancelář
Miroslav Kozumplík
 Sumavská 31, 612 54 Brno
 Tel.: 549131520 / mobil: 60866444
 E-mail: info@kozumplik.com

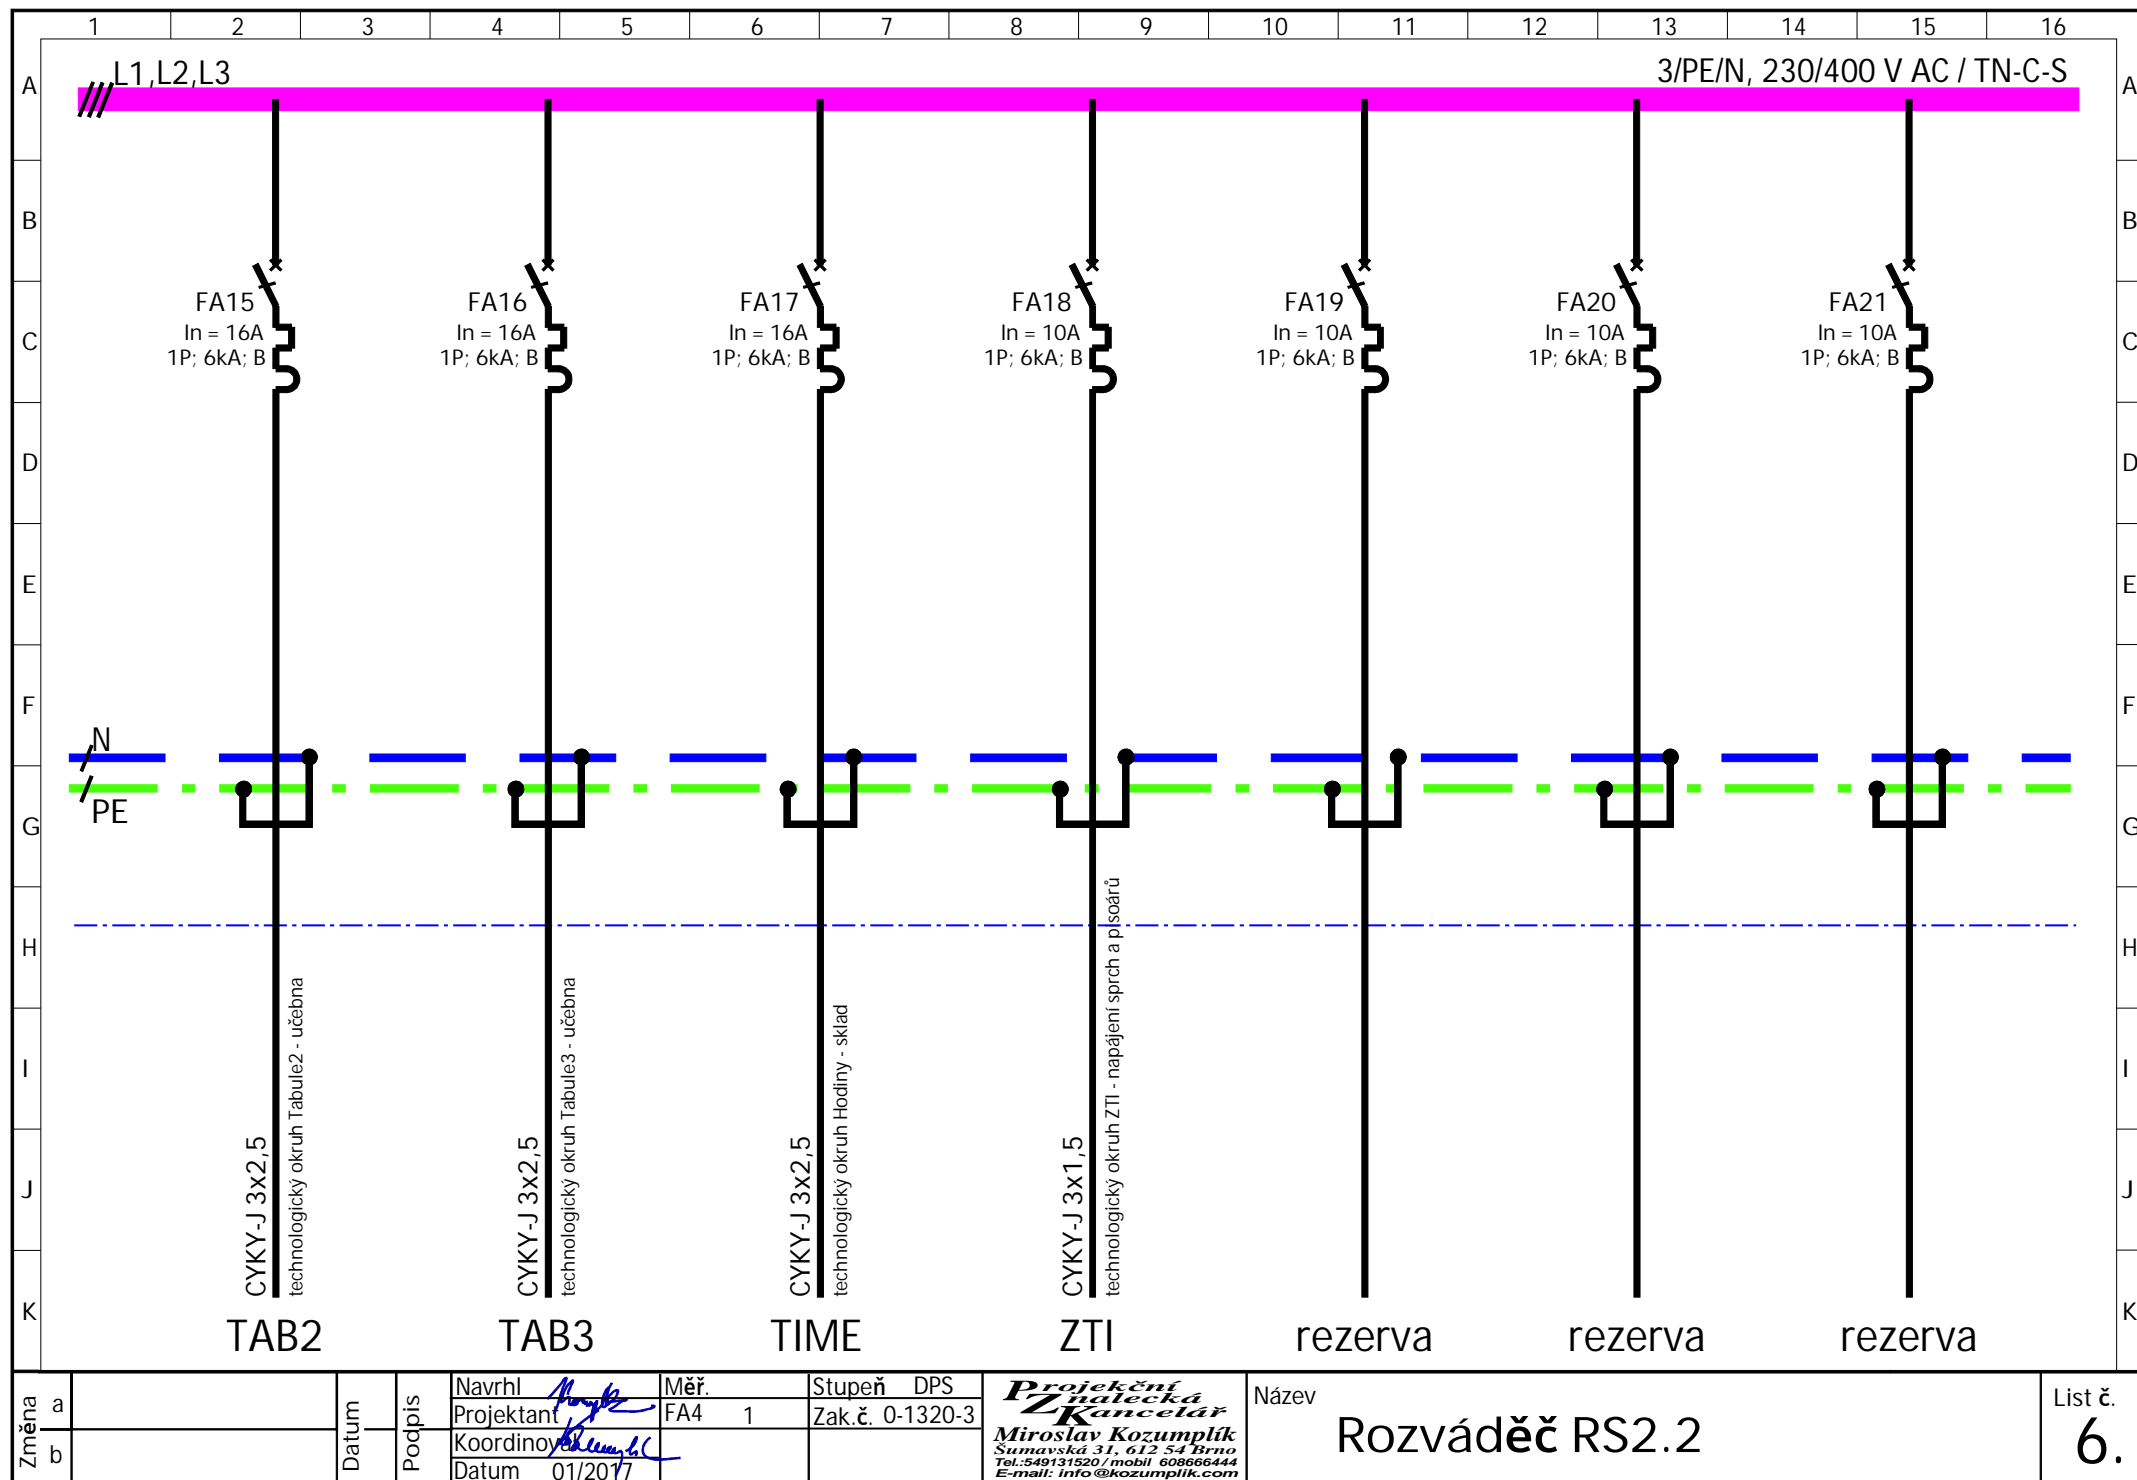

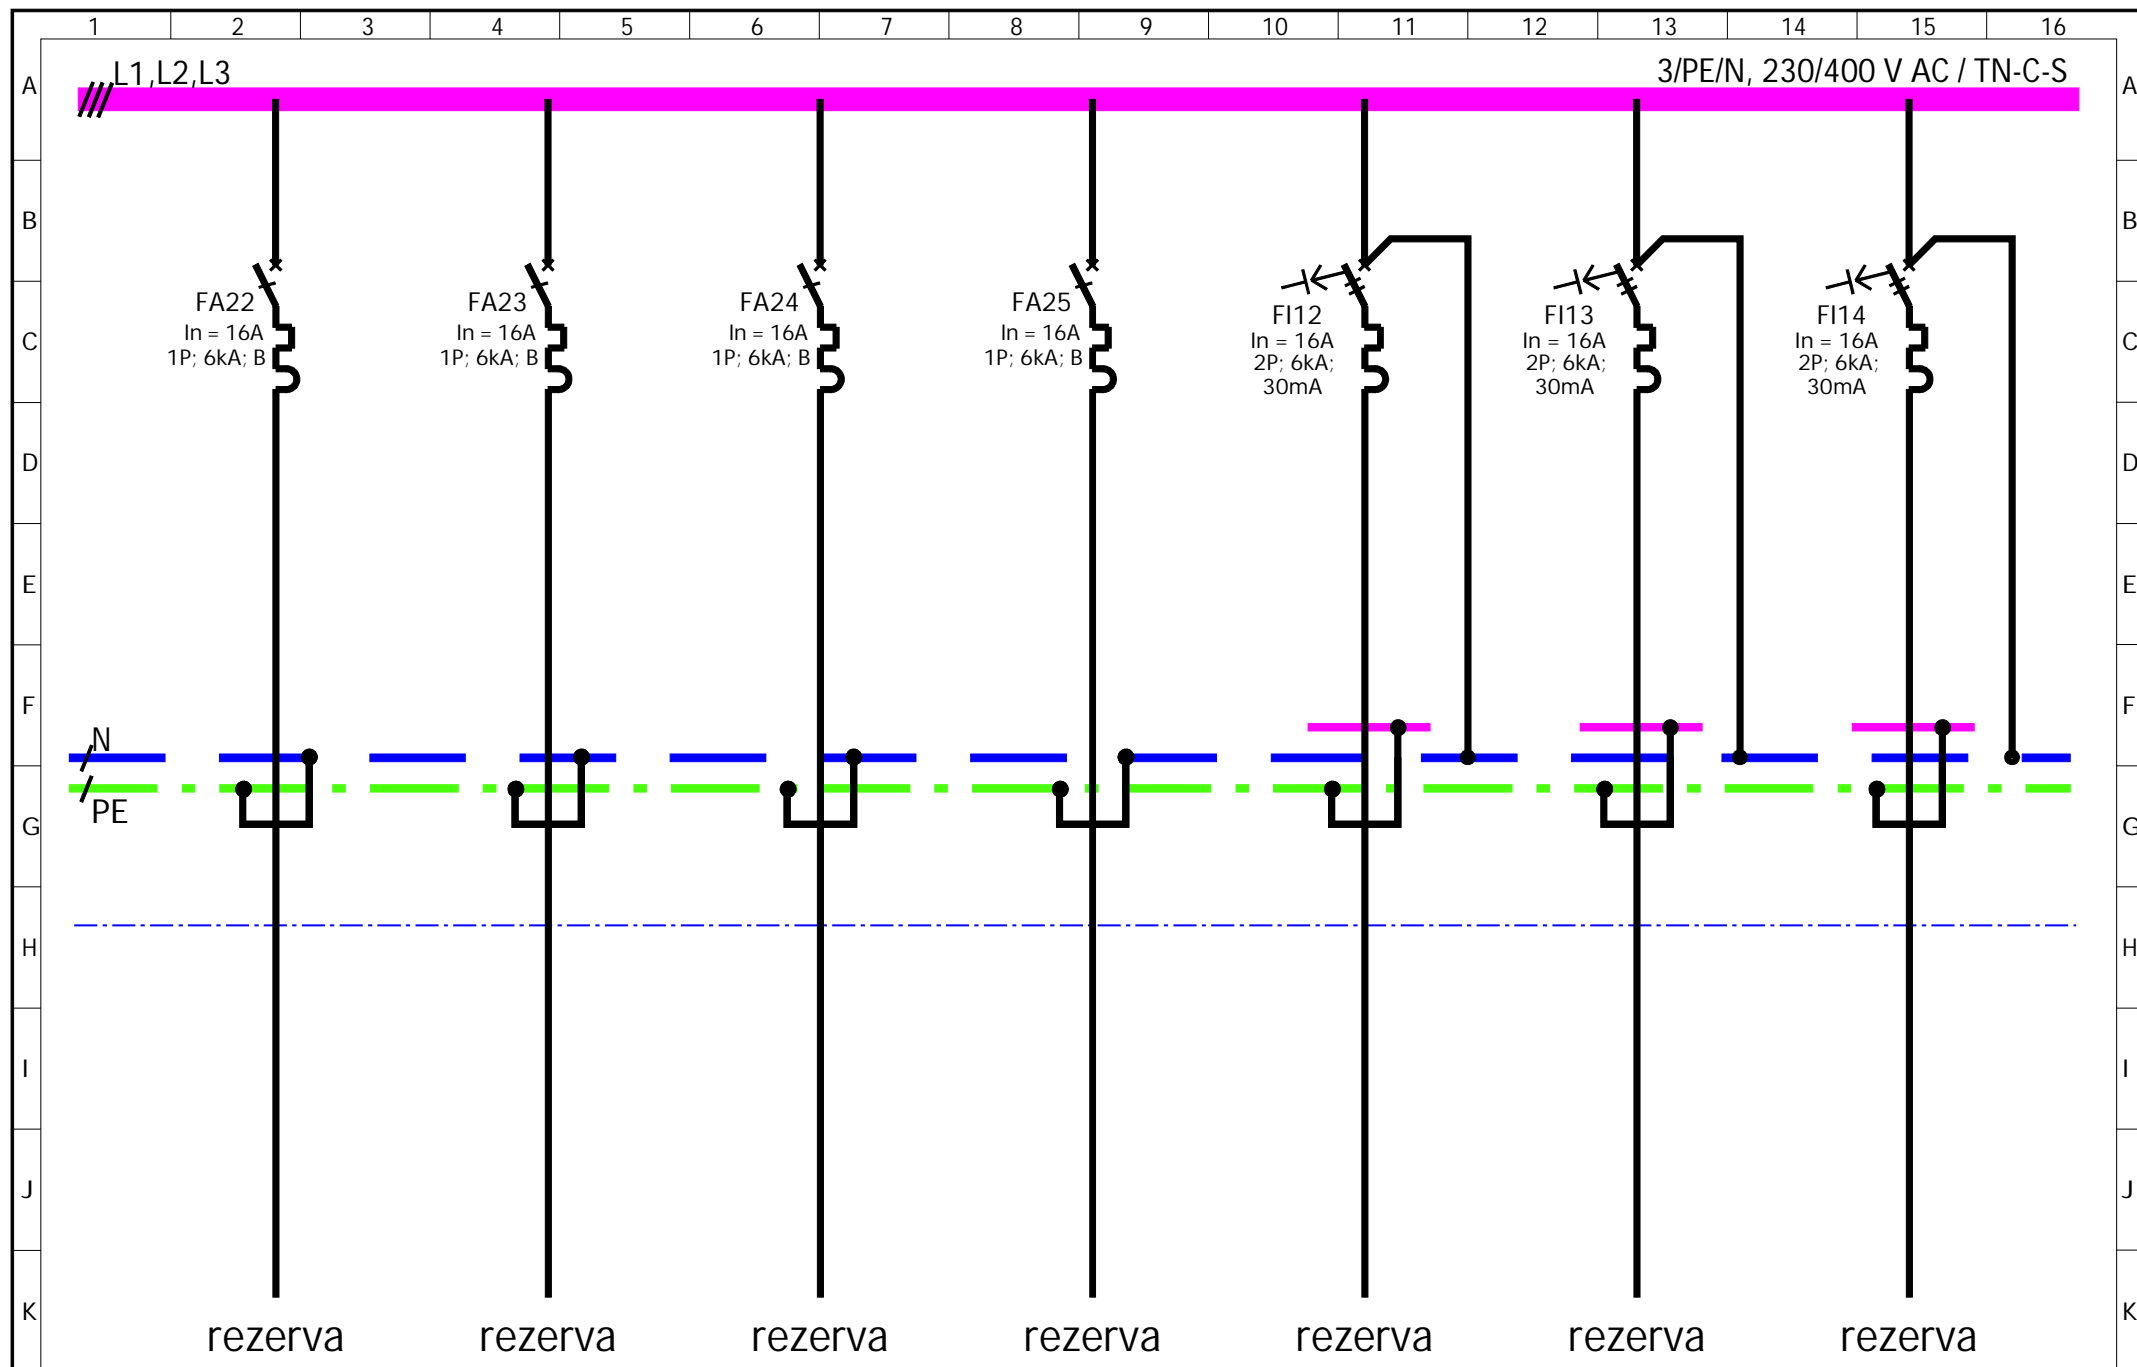

Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	Název	List č.
	b				Projektant	FA4 1				
					Koordinoval				Rozváděč RS2.2	7.
					Datum	01/2017				

Projektční Kancelář
Miroslav Kozumplík
 Sumavská 31, 612 54 Brno
 Tel.: 549131520 / mobil: 606666444
 E-mail: info@kozumplik.com