

číslo výkresu	název výkresu
1.	Rozváděč RS2.0
2.	Rozváděč RS2.0
3.	Rozváděč RS2.0
4.	Rozváděč RS2.0


Poznámka
<p>El. soustava: 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN - C- S</p> <p>Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2, včetně změny Z1: Automatickým odpojením od zdroje (jističi, pojistkami) Ochranným pospojováním Proudovými chrániči</p> <p>Vnější vlivy: Jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51, edice 3, přílohou A považovány za normální.</p>

P-E2-6583


VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Miroslav KOZUMPLÍK	Ing. Miroslav KOZUMPLÍK
STAVEBNÍK	Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	
LOKALITA:	Vranovice, U Floriánka č.57	
A K C E	Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE 1. etapa PŘÍSTAVBA	
D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		
ROZVÁDĚČ RS2.0		

Projekční Znalecká Kancelář	
Miroslav Kozumplík	
Sumavská 31, 612 54 Brno	
Tel.: 549131520 / mobil 608666444	
E-mail: info@kozumplik.com	
DATUM	01/2017
ÚČEL	PD podle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
ZAKÁZKA ČÍSLO	0-1320-3
FORMÁT	5x A4
MĚŘÍTKO	1:100
PROFESE	POŘADOVÉ ČÍSLO
ELEKTRO	D.1.4.7.11

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	ROZVÁDĚČ RS2.0															A	
B	ÚDAJE O ROZVÁDĚČI															B	
C	KRYTÍ - UZAVŘENÝ/OTEVŘENÝ STAV:		IP40/20C													C	
	PROVEDENÍ:		PLASTOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ														
	MATERIÁL:		PLAST														
D	DVEŘE:		NEPRŮHLEDNÉ, OTEVÍRÁNÍ VLEVO/VPRAVO													D	
	JMENOVITÉ HODNOTY POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ:		max. 63 A, 230/400 V a.c.														
E	ROZMĚRY:		VxŠxH: 687x363x102													E	
	HMOTNOST:		9,245 kg														
F	OBSLUHA:		LAIKY													F	
G	POZNÁMKA:		maximální ztrátový výkon přístrojů je méně než 68W v rozvodnici ponechat prostorovou rezervu cca 30% (rozvodnice 56 modulů DIN)													G	
H																H	
I																I	
J																J	
K																K	
Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	Projektant							Název	List č.
	b				Koordinoval	FA4 1	Zak.č.	0-1320-3	Datum 01/2017							Rozváděč RS2.0	1.
									Projektční Znalecká Kancelář Miroslav Kozumplík Šumavská 31, 612 54 Brno Tel.: 549131520 / mobil: 606666444 E-mail: info@kozumplik.com								

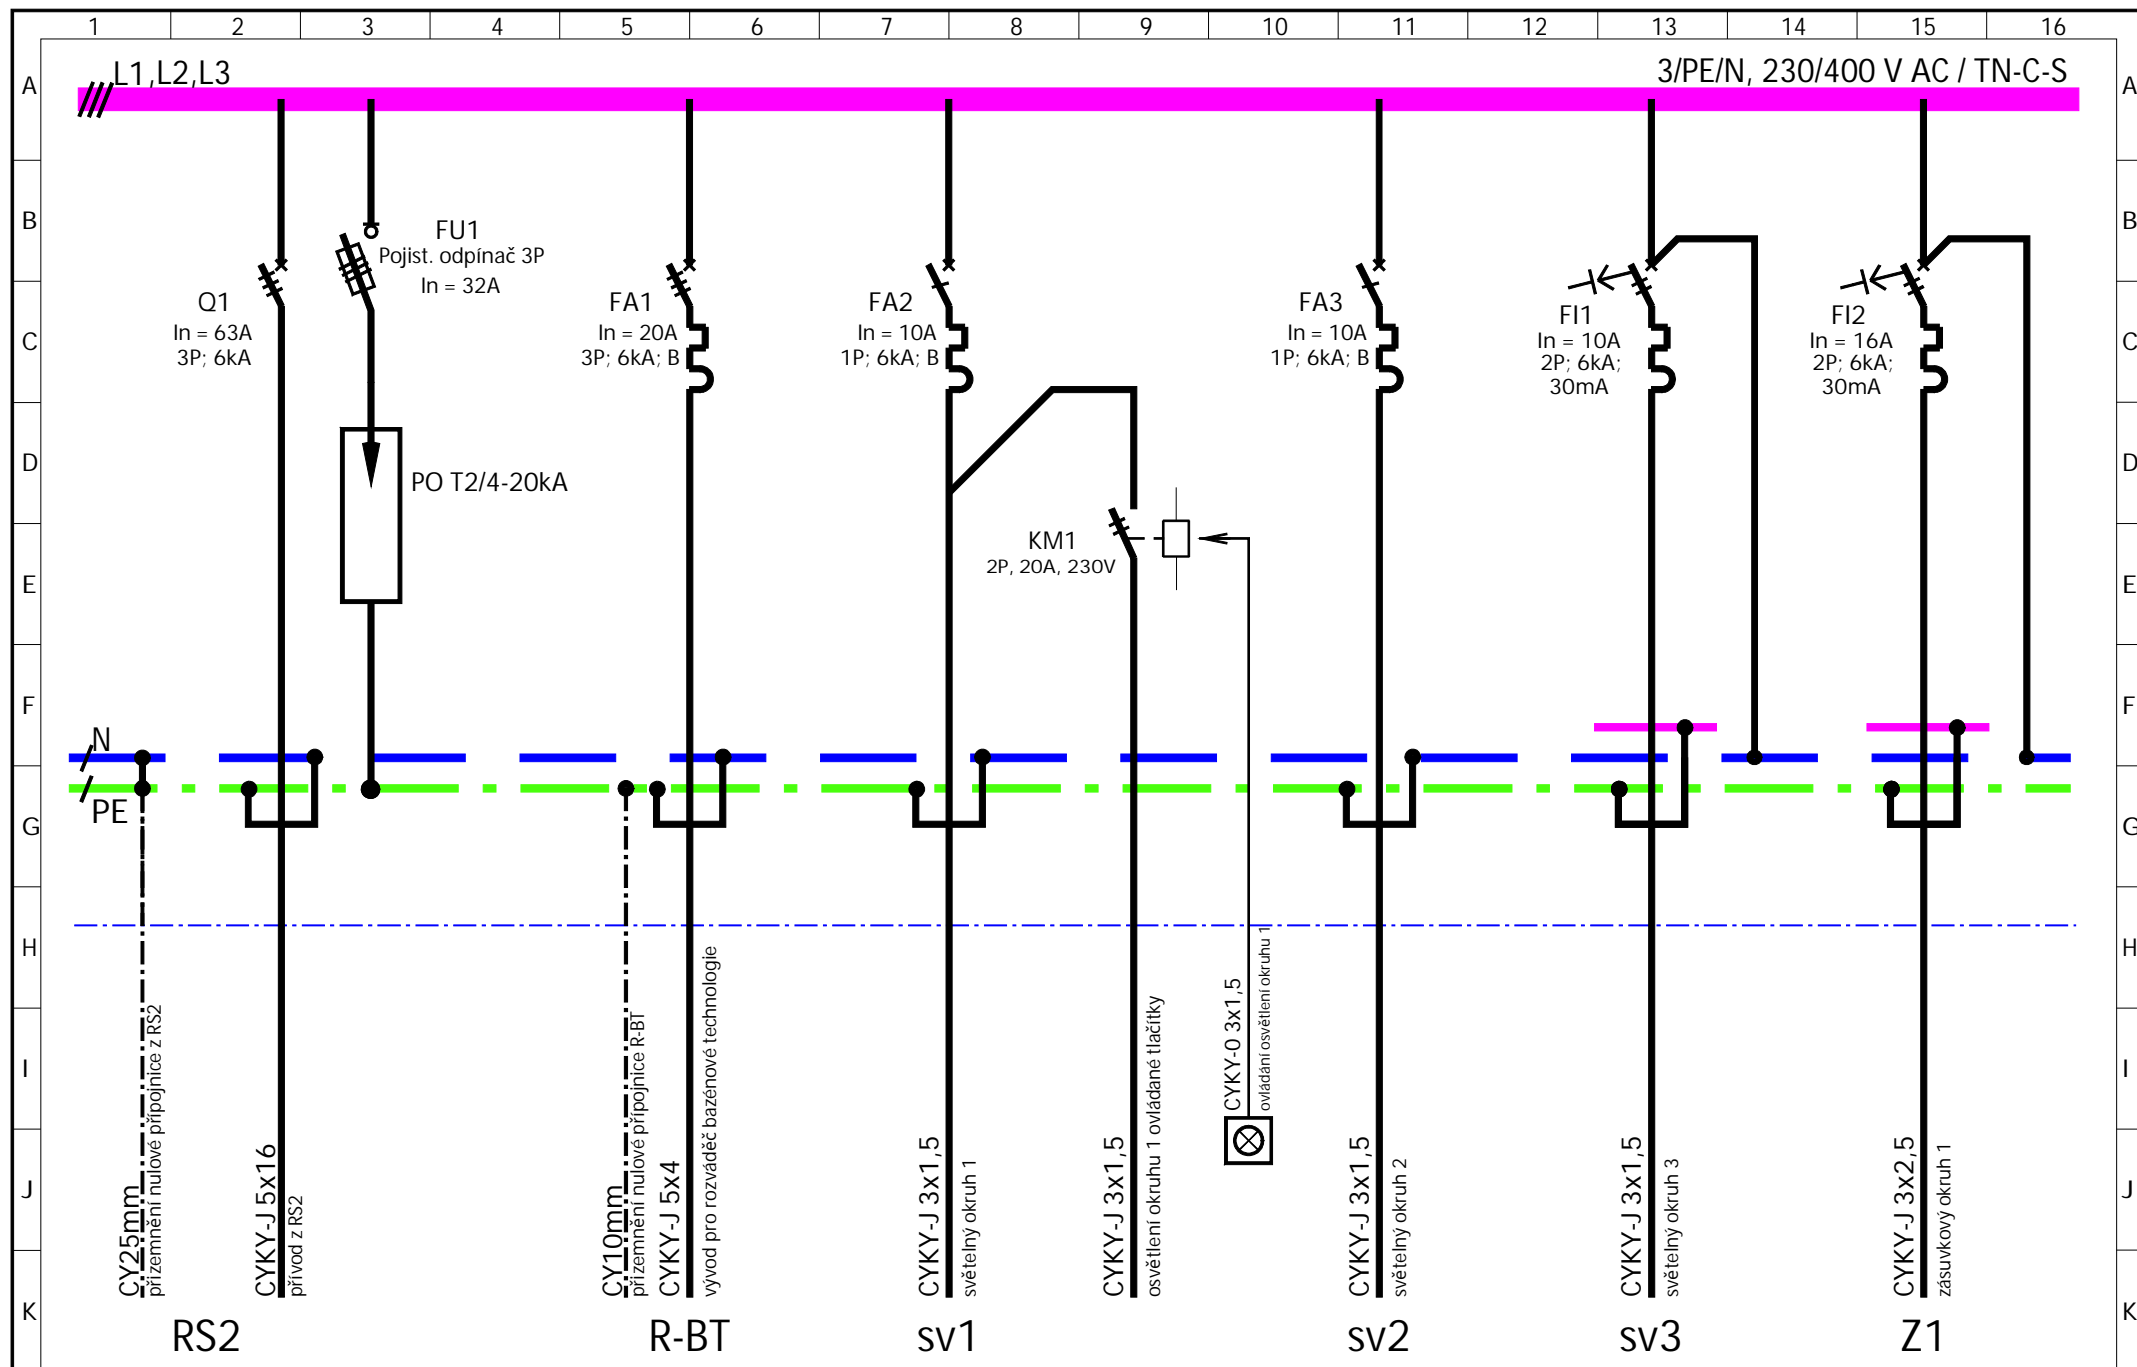


Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	<p>Projekt Znalecká Kancelář Miroslav Kozumplik Sumavská 31, 612 54 Brno Tel.: 549131520 / mobil: 608666444 E-mail: info@kozumplik.com</p>	Název	Rozváděč RS2.0	List č.	2.
	b				Projektant								
					Koordinoval	FA4 1							
					Datum	01/2017							

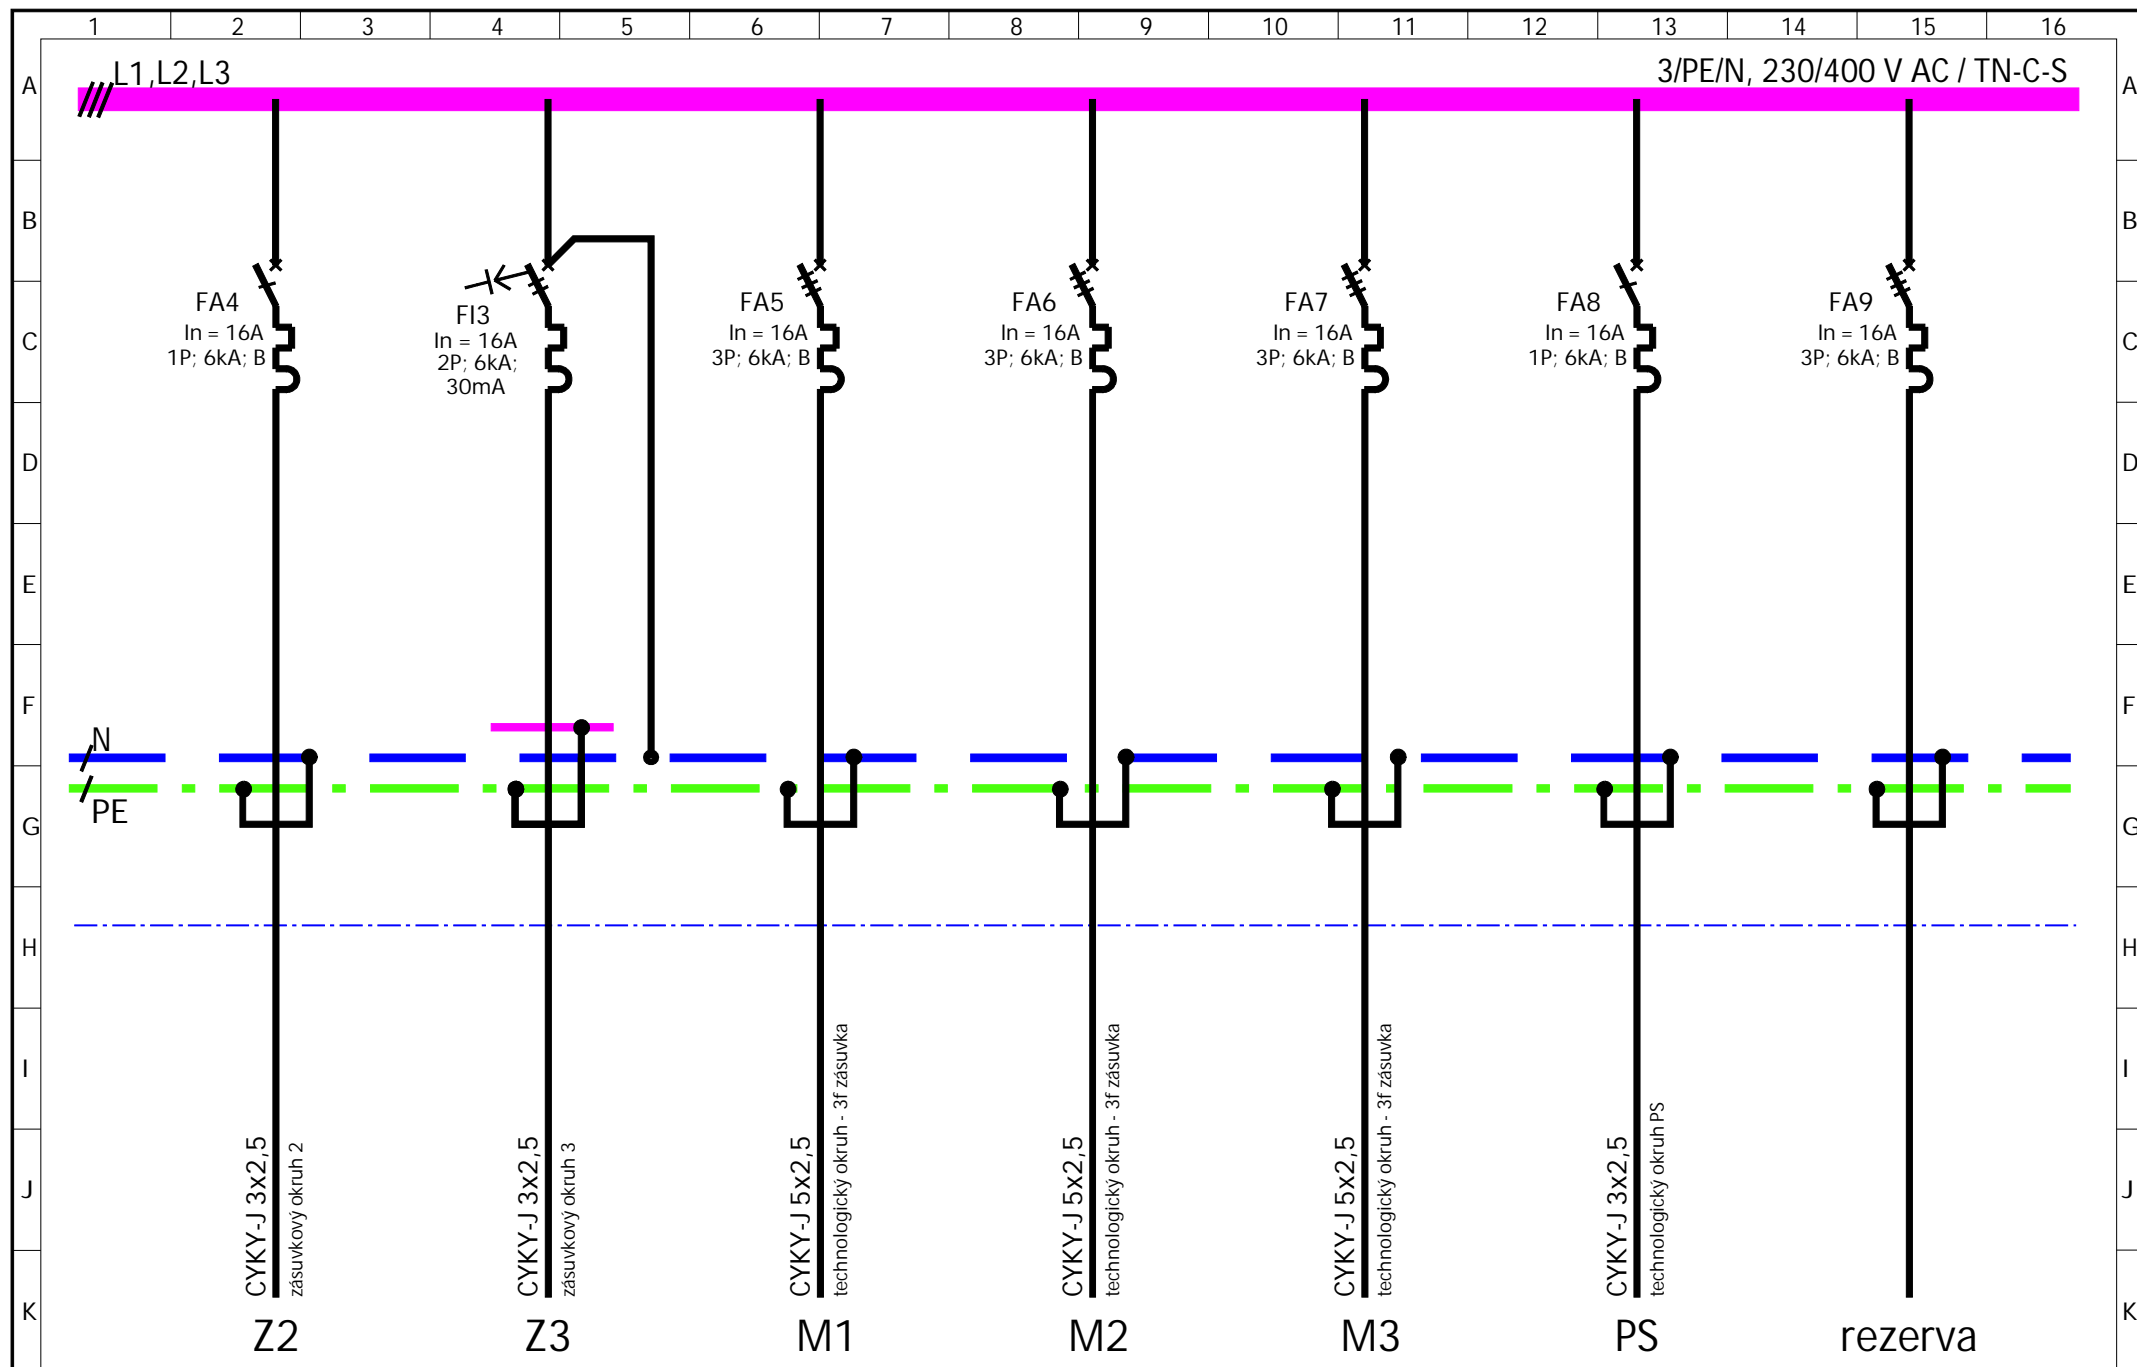

Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	Název	List č.
	b				Projektant					
					Koordinoval	FA4 1			Rozváděč RS2.0	3.
					Datum	01/2017				

Projektční Kancelář
Miroslav Kozumplík
 Sumavská 31, 612 54 Brno
 Tel.: 549131520 / mobil: 608666444
 E-mail: info@kozumplik.com

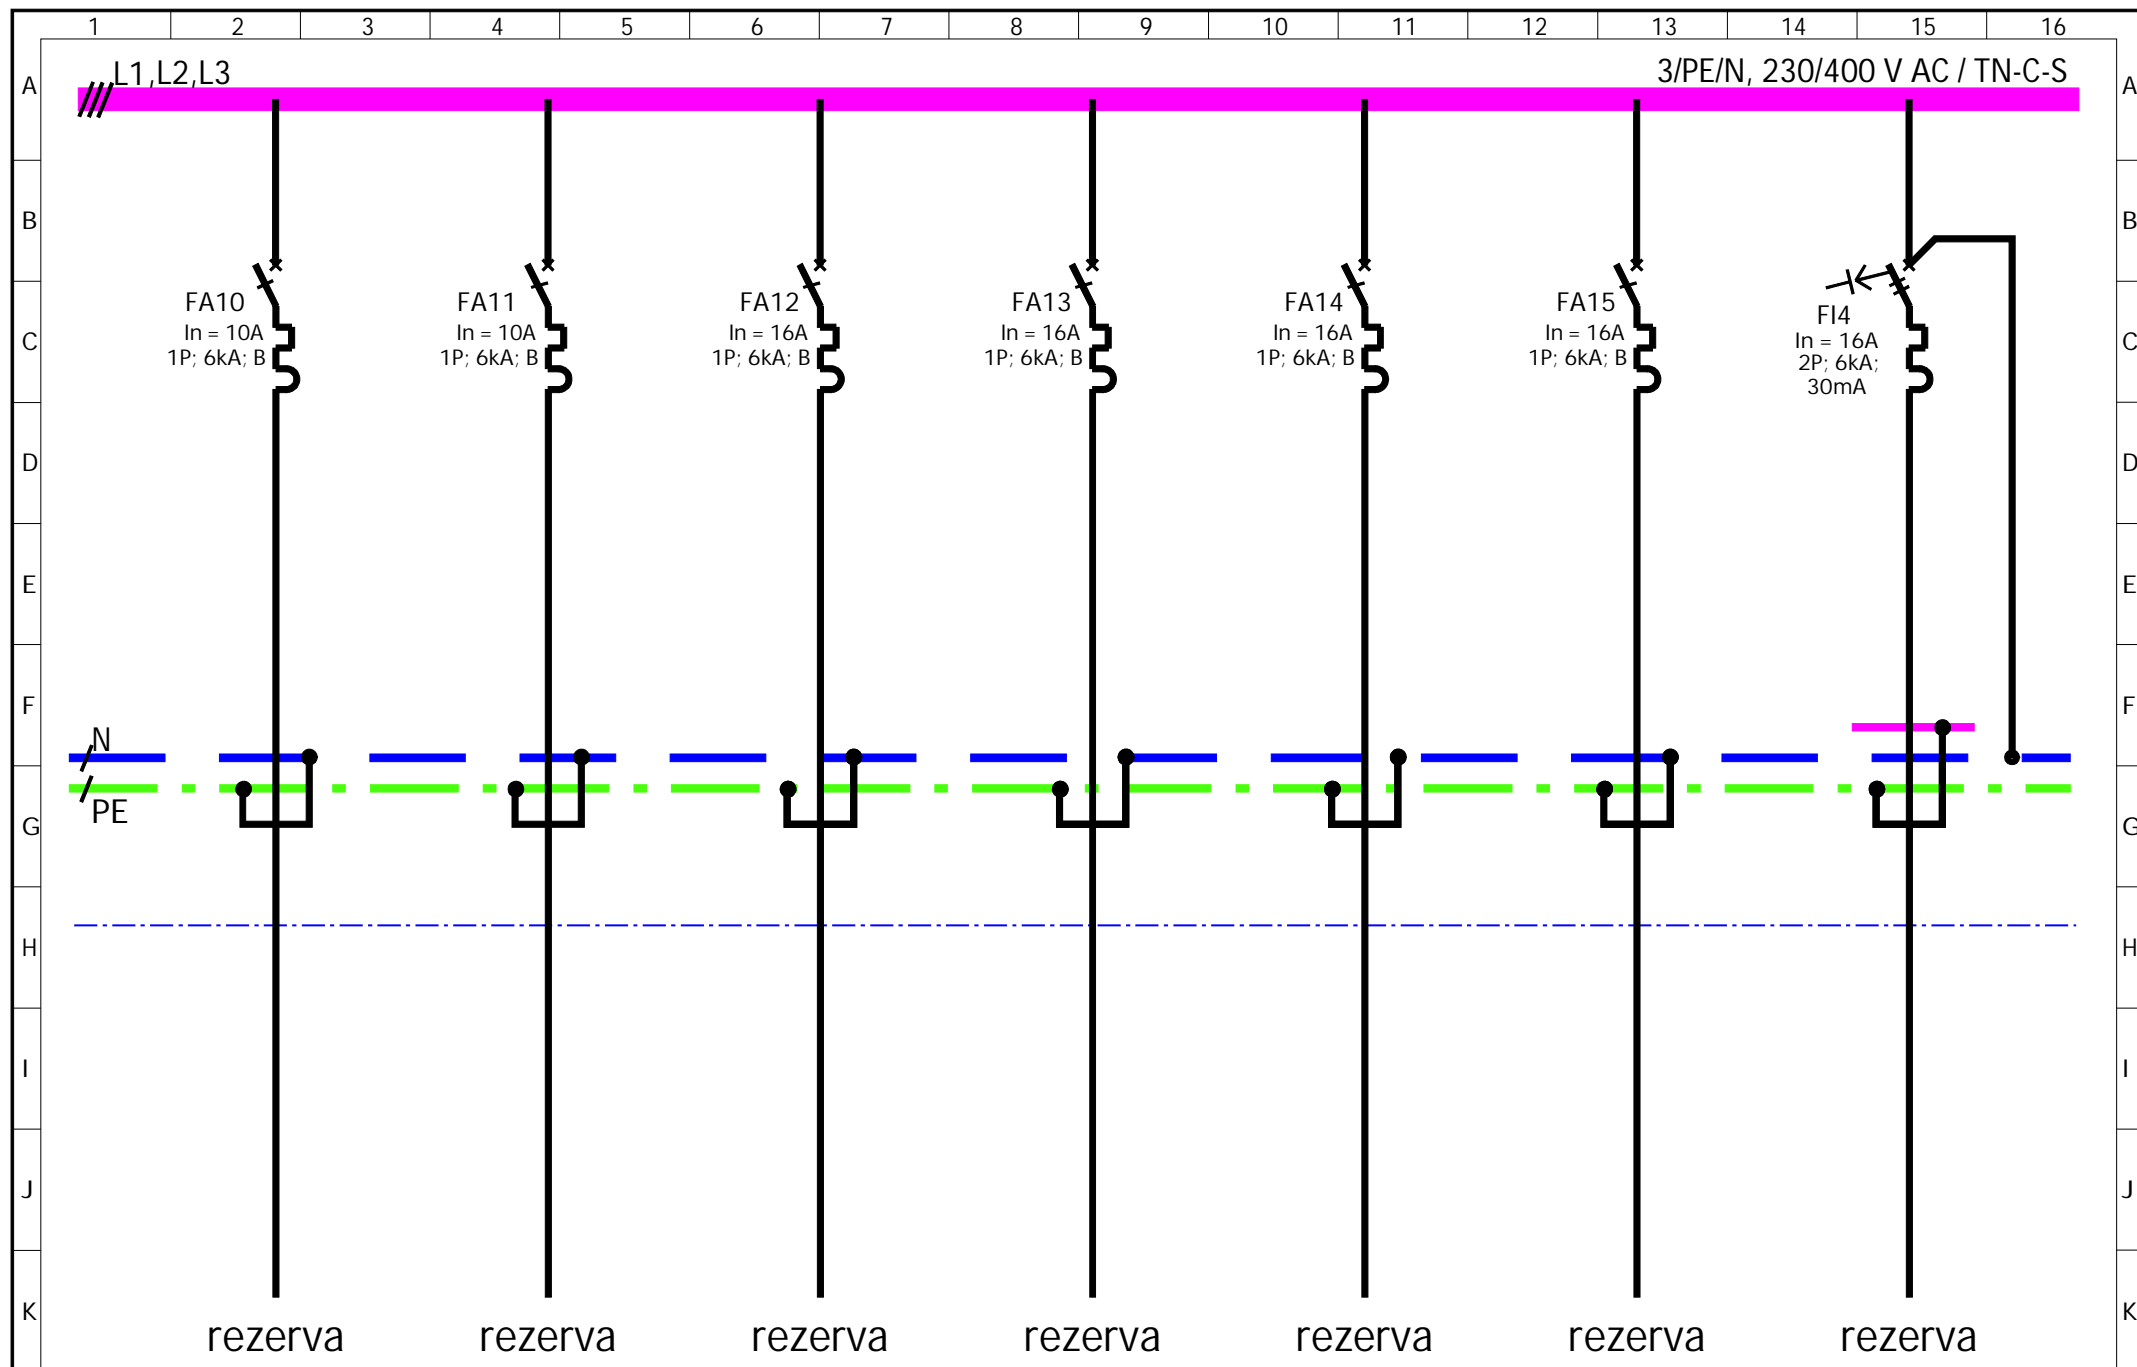

Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	Název	List č.
	b				Projektant					
					Koordinoval	FA4 1			Rozváděč RS2.0	4.
					Datum	01/2017				

Projektční Kancelář
Miroslav Kozumplik
 Sumavská 31, 612 54 Brno
 Tel.: 549131520 / mobil: 606666444
 E-mail: info@kozumplik.com