

číslo výkresu	název výkresu
1.	Rozváděč R-TR
2.	Rozváděč R-TR


Poznámka
<p>El. soustava: 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN - C - S</p> <p>Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2, včetně změny Z1:  Automatickým odpojením od zdroje (jističi, pojistkami)  Ochranným pospojováním  Proudovými chrániči</p> <p>Vnější vlivy: Jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51, edice 3, přílohou A považovány za normální.</p>

**P-E2-6585**

VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Miroslav KOZUMPLÍK	Ing. Miroslav KOZUMPLÍK
STAVEBNÍK	Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	
LOKALITA:	Vranovice, U Floriánka č.57	
A K C E	<b>Vzdělávací centrum U Floriánka 57</b> <b>VRANOVICE</b> <b>1. etapa PŘÍSTAVBA</b>	
D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		
<b>ROZVÁDĚČ R-TR</b>		

<b>Projekční Znalecká Kancelář</b>	
<b>Miroslav Kozumplík</b>	
Šumavská 31, 612 54 Brno	
Tel.: 549131520 / mobil 608666444	
E-mail: info@kozumplik.com	
DATUM	01/2017
ÚČEL	PD podle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
ZAKÁZKA ČÍSLO	0-1320-3
FORMÁT	3x A4
MĚŘÍTKO	1:100
PROFESE	POŘADOVÉ ČÍSLO
ELEKTRO	<b>D.1.4.7.13</b>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	ROZVÁDĚČ R-TR															A	
B	ÚDAJE O ROZVÁDĚČI															B	
C	KRYTÍ - UZAVŘENÝ/OTEVŘENÝ STAV:		IP65													C	
	PROVEDENÍ:		PLASTOVÝ nástěnný														
	MATERIÁL:		PLAST														
D	DVEŘE:		PRŮHLEDNÉ, OTEVÍRÁNÍ VLEVO/VPRAVO													D	
	JMENOVITÉ HODNOTY POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ:		max. 63 A, 230/400 V a.c.														
E	ROZMĚRY:		VxŠxH: 418x286x148													E	
	HMOTNOST:		2,922 kg														
F	OBSLUHA:		LAIKY													F	
G	POZNÁMKA:		maximální ztrátový výkon přístrojů je méně než 26,7 W v rozvodnici ponechat prostorovou rezervu cca 30% (rozvodnice 18 modulů DIN)													G	
H																H	
I																I	
J																J	
K																K	
Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř.	Stupeň	DPS	Projektant							Název	List č.
	b				Koordinov	FA4 1	Zak.č.	0-1320-3	Datum 01/2017							Rozváděč R-TR	1.
									<b>Projektční Znalecká Kancelář</b> Miroslav Kozumplík Šumavská 31, 612 54 Brno Tel.:549131520 / mobil: 606666444 E-mail: info@kozumplik.com								

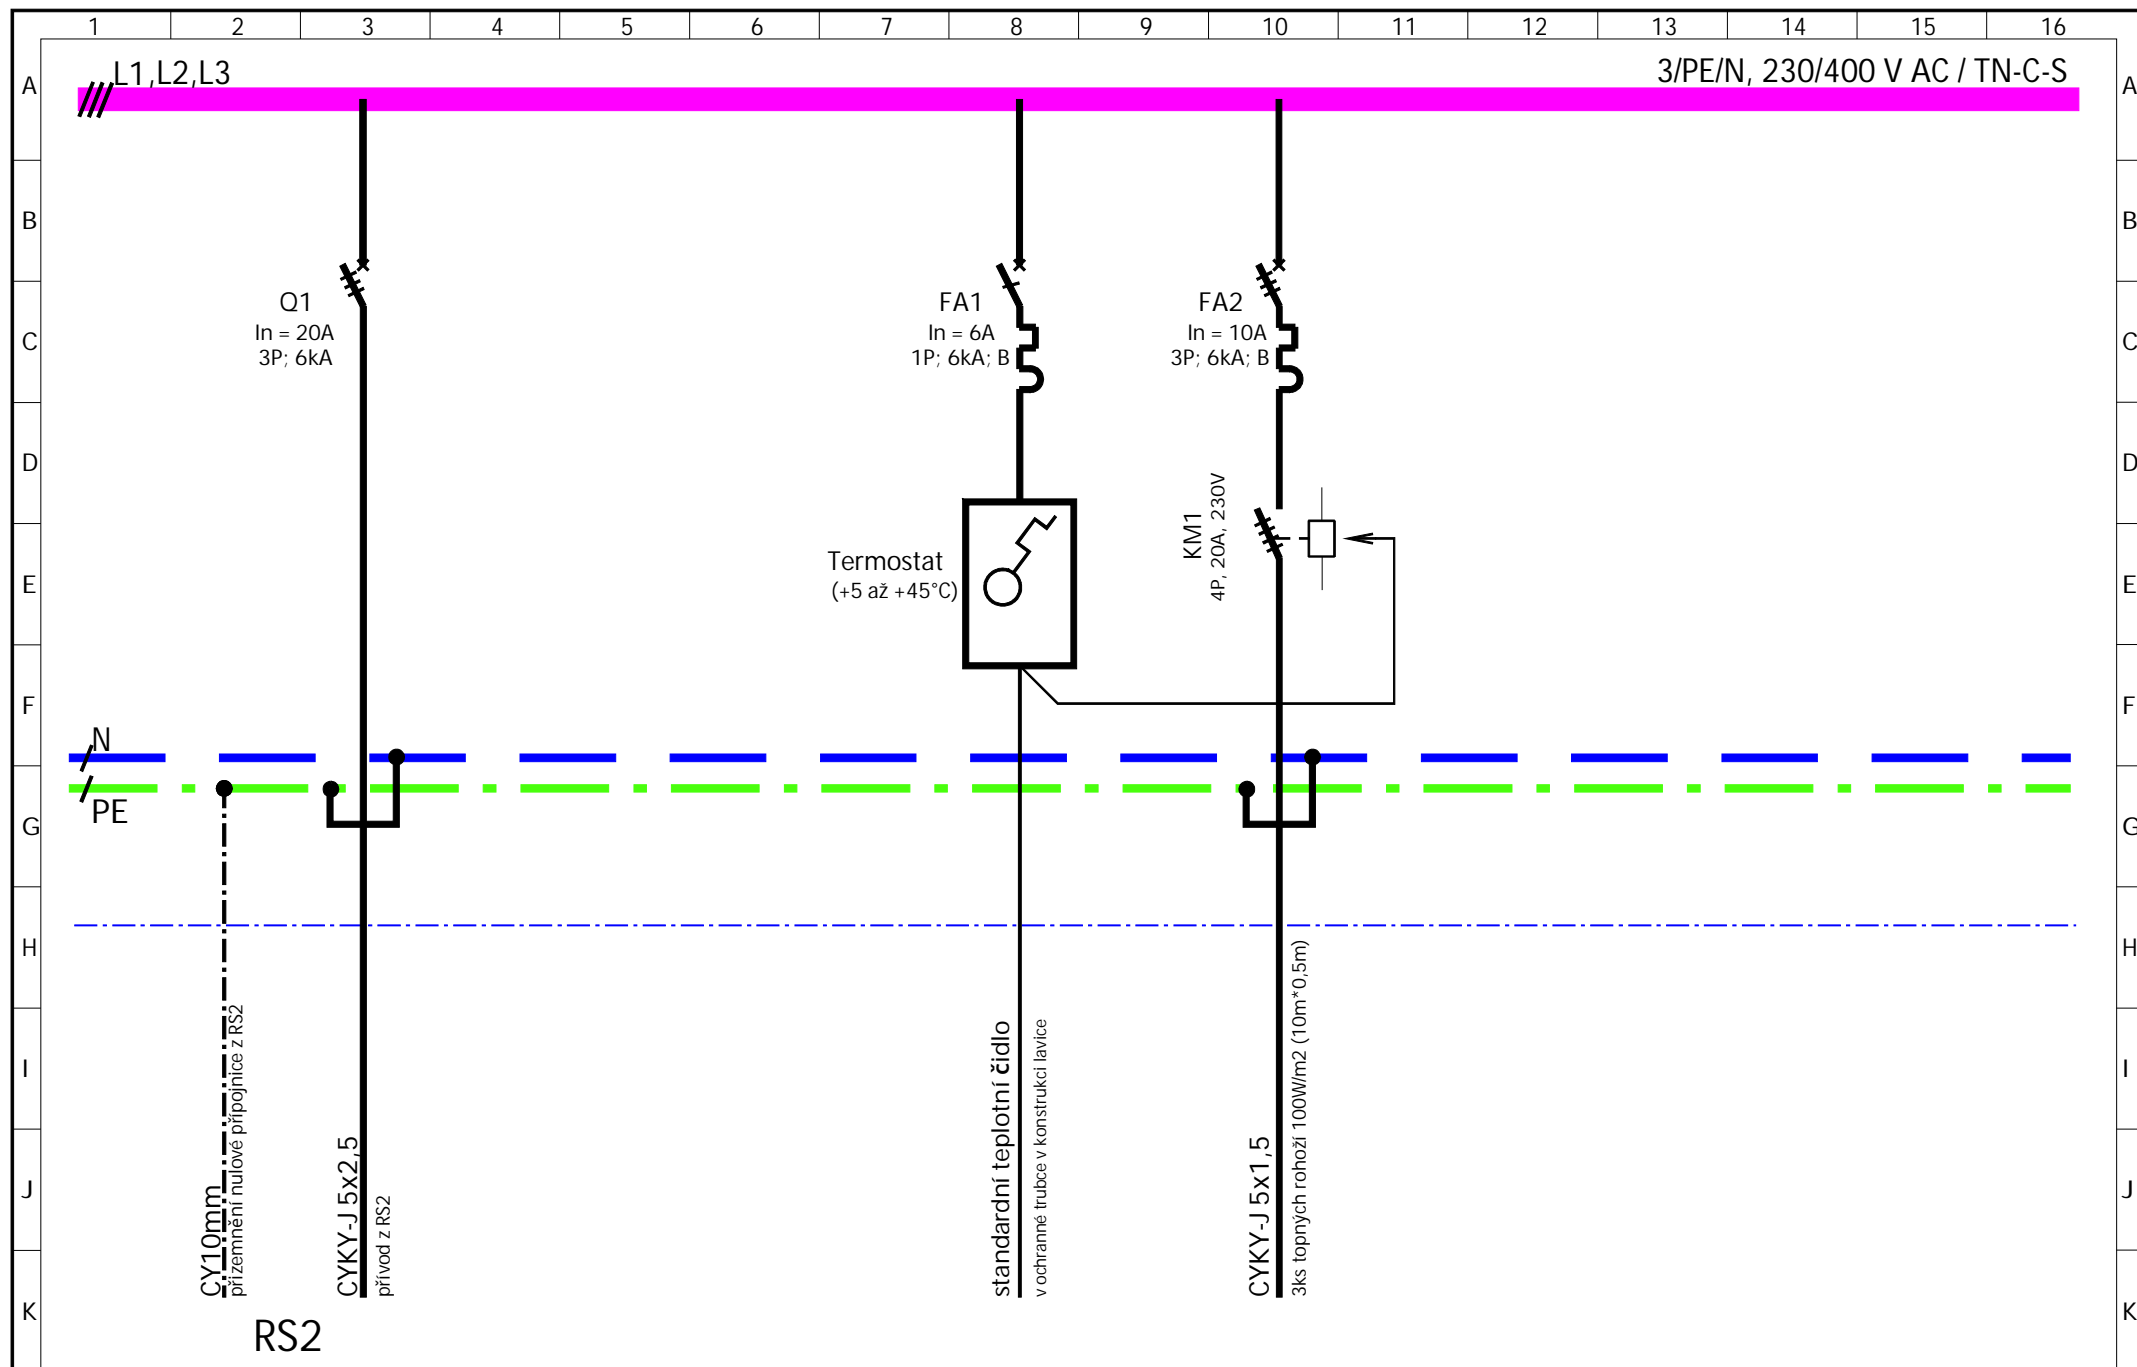

Změna	a		Datum	Podpis	Navrhl	Měř. FA4 1	Stupeň DPS Zak.č. 0-1320-3	<b>Projektová Kancelář</b> Miroslav Kozumplik Sumavská 31, 612 54 Brno Tel.: 549131520 / mobil: 608666444 E-mail: info@kozumplik.com	Název <b>Rozváděč R-TR</b>	List č. <b>2.</b>
	b				Koordinoval					