


MR	ROZVADĚČ MĚŘENÍ A REGULACE
0,5kW R/S	ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ
0,5kW R/S	ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ
0,5kW R/S	ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ
2,5kW CH1	VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ
6,5kW VJ1	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA - KANCELÁŘE
2,2kW VJ2	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA - ŠATNY
FVE	FOTOVOLTAIKA
	REZERVA
	REZERVA
	REZERVA
TČ1	TEPELNÉ ČERPADLO
TČ2	TEPELNÉ ČERPADLO
	OVLÁDÁNÍ Z RE

(1	ADMINISTRATIVA	2.NP
(2	ADMINISTRATIVA	2.NP
(3	ADMINISTRATIVA	2.NP
(5	ADMINISTRATIVA	2.NP
(6	ADMINISTRATIVA	2.NP
(10	ADMINISTRATIVA	2.NP
(12	ADMINISTRATIVA	2.NP
(14	ADMINISTRATIVA	2.NP
(16	ADMINISTRATIVA	2.NP
(18	ADMINISTRATIVA	2.NP
(20	ADMINISTRATIVA	2.NP
(3X 16	ZÁSUVKA	400V/16A

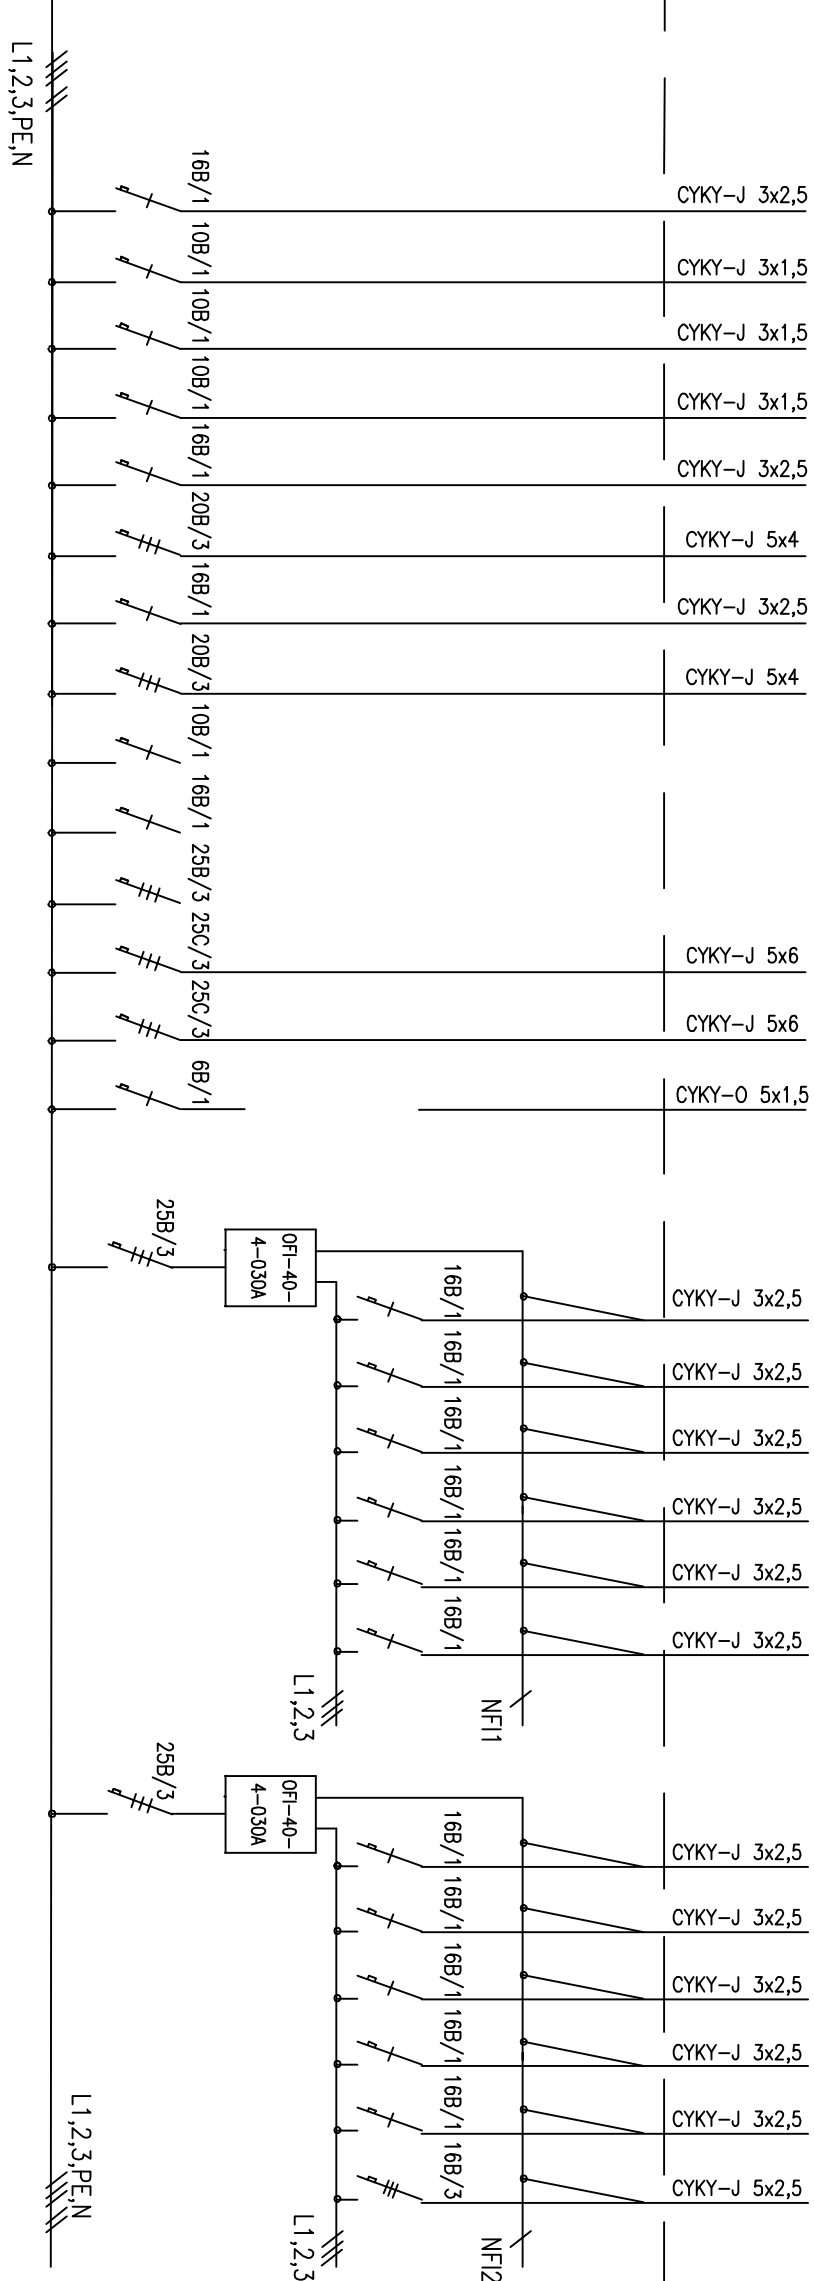

ROZVODNÁ SIŤ 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S

OCHRANA PRED ÚRAZEM EL. PROUDOM DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVYŠENÁ PROUDOVÝMI CHRANICÍ S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30 mA, DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM.

ZAPUŠTENÁ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, 96 modulů

ROZMĚRY NIKY: (580 x 800 x 160 mm)

PŘÍVODY HOREM, VÝVODY HOREM

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY

PROSTOROVÁ REZERVA MIN. 30% PRO MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ INSTALACE

PROSTŘEDÍ : NORMÁLNÍ, ABS VNIŘNÍ CHRÁNĚNÝ PROSTOR

Typ použité rozvodnice dohodnout před montáží se stavbou (požadavek NIKY)

Ladislav Čepelka		PROJEKCE ELEKTRO		Val 2, 518 01 Dobruška	Tel.: 723 927783	IČO : 412 473 96
Zodpovědný projektant :		Ladislav Čepelka				
Výpracoval :						
Investor : MONTS s.r.o., Hradec Králové - Slezské Předměstí		Č. výkresu :		Akce : 47/15		
Rekonstrukce haly 3		Stupeň		Datum : 12/2015		
		PPD				
D.7 - zařízení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskosvodů		D.7.10				
výkres: EL - Rozvodnice RP2 - 2.část						