

## Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

**PROST Hodonín, s.r.o.**  
**Ing. Stanislav Brejcha**  
**Brněnská 3497**  
**695 01 Hodonín**

**VÁŠ DOPIS ZNAČKY**

**JEDNACÍ ČÍSLO**

POZ-2014-002947

**VYŘIZUJE**

Ing. Petra Dubská

**DATUM**

7.8.2014

### **Vranovice - ul. U Floriánka 57, vzdělávací centrum, stavební úpravy, přístavba**

Předložená projektová dokumentace (PD) pro územní a stavební řízení, vypracovaná projekční kanceláří PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, Hodonín v červnu 2014, řeší stavební úpravy, přístavbu a přípojky vody a kanalizace pro vzdělávací centrum U Floriánka 57 ve Vranovicích. Protože dojde k navýšení potřeby pitné vody i množství odváděných odpadních vod (OV) splaškových a dešťových, budou přípojky vody a kanalizace rekonstruovány ve větší dimenzi. Investorem akce je Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice.

Stávající vodovodní přípojka DN 40 mm bude nahrazená novou vodovodní přípojkou z materiálu HDPE DN 50 mm (63 x 5,8 mm, 2") (nápojně místo bude využito stávající). Délka vodovodní přípojky bude 6 m. Potrubí vodovodní přípojky bude křížit kabel el. energie NN. Vodoměrná sestava bude umístěna do plastové vodoměrné šachty vnitřních rozměrů 900 x 1800 mm a světlé výšky 1800 mm. Denní potřeba vody pro 200 žáků a 20 zaměstnanců byla vyčíslena na 6200 l/den, potřeba vody pro bazén o objemu 92,4 m<sup>3</sup> bude činit 9000 l/den.


V současné době jsou OV splaškové a dešťové odváděny stáv. kanalizační přípojkou PVC DN 150 mm do kanalizační stoky PVC DN 500 mm. Tato kanalizační přípojka bude nahrazena PVC DN 250 mm SN 8. Potrubí bude položeno ve spádu 3,8 %, délka přípojky bude 14 m. Na trase přípojky je navržena revizní šachta DN 600 mm. Množství splaškových vod odpovídá spotřebě vody, celkové množství dešťových vod odvedených do stokové sítě dosahuje 11,33 l/s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav, a.s.) **souhlasí** s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavební úpravy a přístavbu vzdělávacího centra U Floriánka 57 ve Vranovicích včetně přípojek vody, kanalizace a el. energie za předpokladu dodržení následujících podmínek a požadavků:

1. Vodovodní přípojku (t.j. montážní práce včetně dodání potřebného materiálu a vodoměru na zhotovení části přípojky od místa napojení na vodovod po vodoměrnou sestavu) bude provádět na základě písemné objednávky provozní středisko vodovodů Hustopeče (tel.č. 519 411 058 nebo 519 411 475) v ul. Nádražní 9, Hustopeče. Zde si stavebník dohodne termín a způsob realizace.
2. Termín a režim napouštění prázdného bazénu bude cca 7 dnů předem konzultován s vedoucím provozního střediska vodovodů Hustopeče (tel.č. 519 411 058). Režim napouštění prázdného bazénu bude ze strany VaK Břeclav, a.s. regulován dle aktuální situace a odběrů vody ve vodovodní síti.

3. Ke kanalizační přípojce se nevyjadřujeme, protože nejsme majitelem, ani provozovatelem kanalizace ve Vranovicích.
4. Před zahájením zemních prací na přípojkách kanalizace a el.energie musí investor (stavebník) objednat u VaK Břeclav vytyčení vodovodního řadu LT DN 200 mm (tel.č. uvedeno v bodě č.1).
5. Stavbou přípojky kanalizace a el.energie nesmí být narušen vodovodní řad LT DN 200 mm (včetně vodovodní přípojky), nesmí dojít ke změně krytí (hloubky uložení) potrubí vodovodu. Ovládací armatury musí být po dobu stavby přístupné.
6. Před záhrnem křížení (souběhu) přípojek kanalizace a elektro s vodovodem a s vodovodní přípojkou investor (stavebník) přizve zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče ke kontrole křížení. O provedené kontrole bude pořízen zápis do stavebního deníku.
7. Navrhovaná rampa, schodiště, lavičky, odpadkový koš či jiné objekty musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno pruhem šířky 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
8. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Jan Cabal  
ředitel a.s.

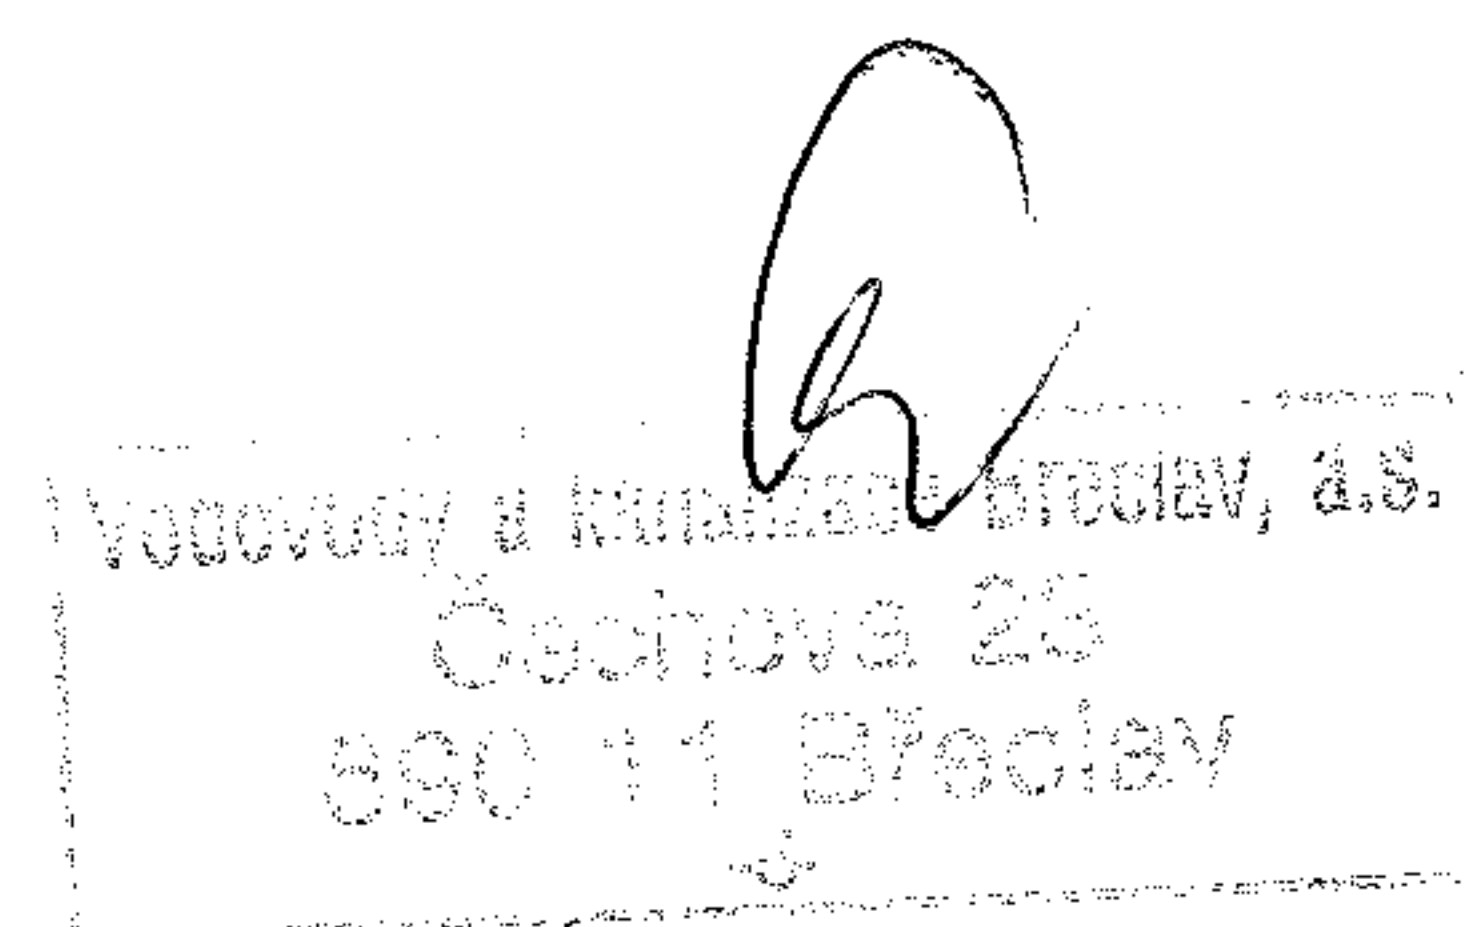

Příloha: 1 x PD